

MORDIDA CRUZADA

- ☐ ANTERIOR
☐ POSTERIOR BILATERAL
☐ POSTERIOR LADO DIREITO
☐ POSTERIOR LADO ESQUERDO
☐ DENTE

OBREMORDIDA HORIZONTAL

- ☐ NORMAL
☐ ALTERADA M.M.

OBREMORDIDA VERTICAL

- ☐ NORMAL
☐ ALTERADA M.M.

INCLINAÇÃO MEDIANA

- ☐ NORMAL
☐ DESVIADA

- ☐ MAXILA
☐ MANDÍBULA

OCCLUSÃO

- ☐ NORMAL
☐ RELAÇÃO CÊNTRICA
☐ MÁXIMA INTERCUSPIDAÇÃO
☐ LADO TRABALHO
☐ LADO BALANCEIO
☐ PROTUSIVA

RESISTÊNCIA

- ☐ NORMAL
☐ FRACA
☐ FORTE

TRATAMENTO



- ☐ NORMAL
☐ CREPTAÇÃO
☐ ESTALOS
☐ DESVIOS
☐ DOR
☐ TRISMO

OUTROS

- ☐ AGENESIAS
☐ APINHAMENTO
☐ DIASTEMA
☐ AUSÊNCIAS DENTÁRIAS
☐ FREIO LABIAL ALTERADO
☐ PRÓTESE
☐ MANCHAS DENTAIS
☐ DISPLASIA
☐ TRAUMATISMO



GABRIELA SOARES DA ROCHA
Dr(a). JOANA BEATRIZ GERMINIANI
Data Nasc.: 11/11/2010 Idade: 13a 8m
Data: 08/08/2024

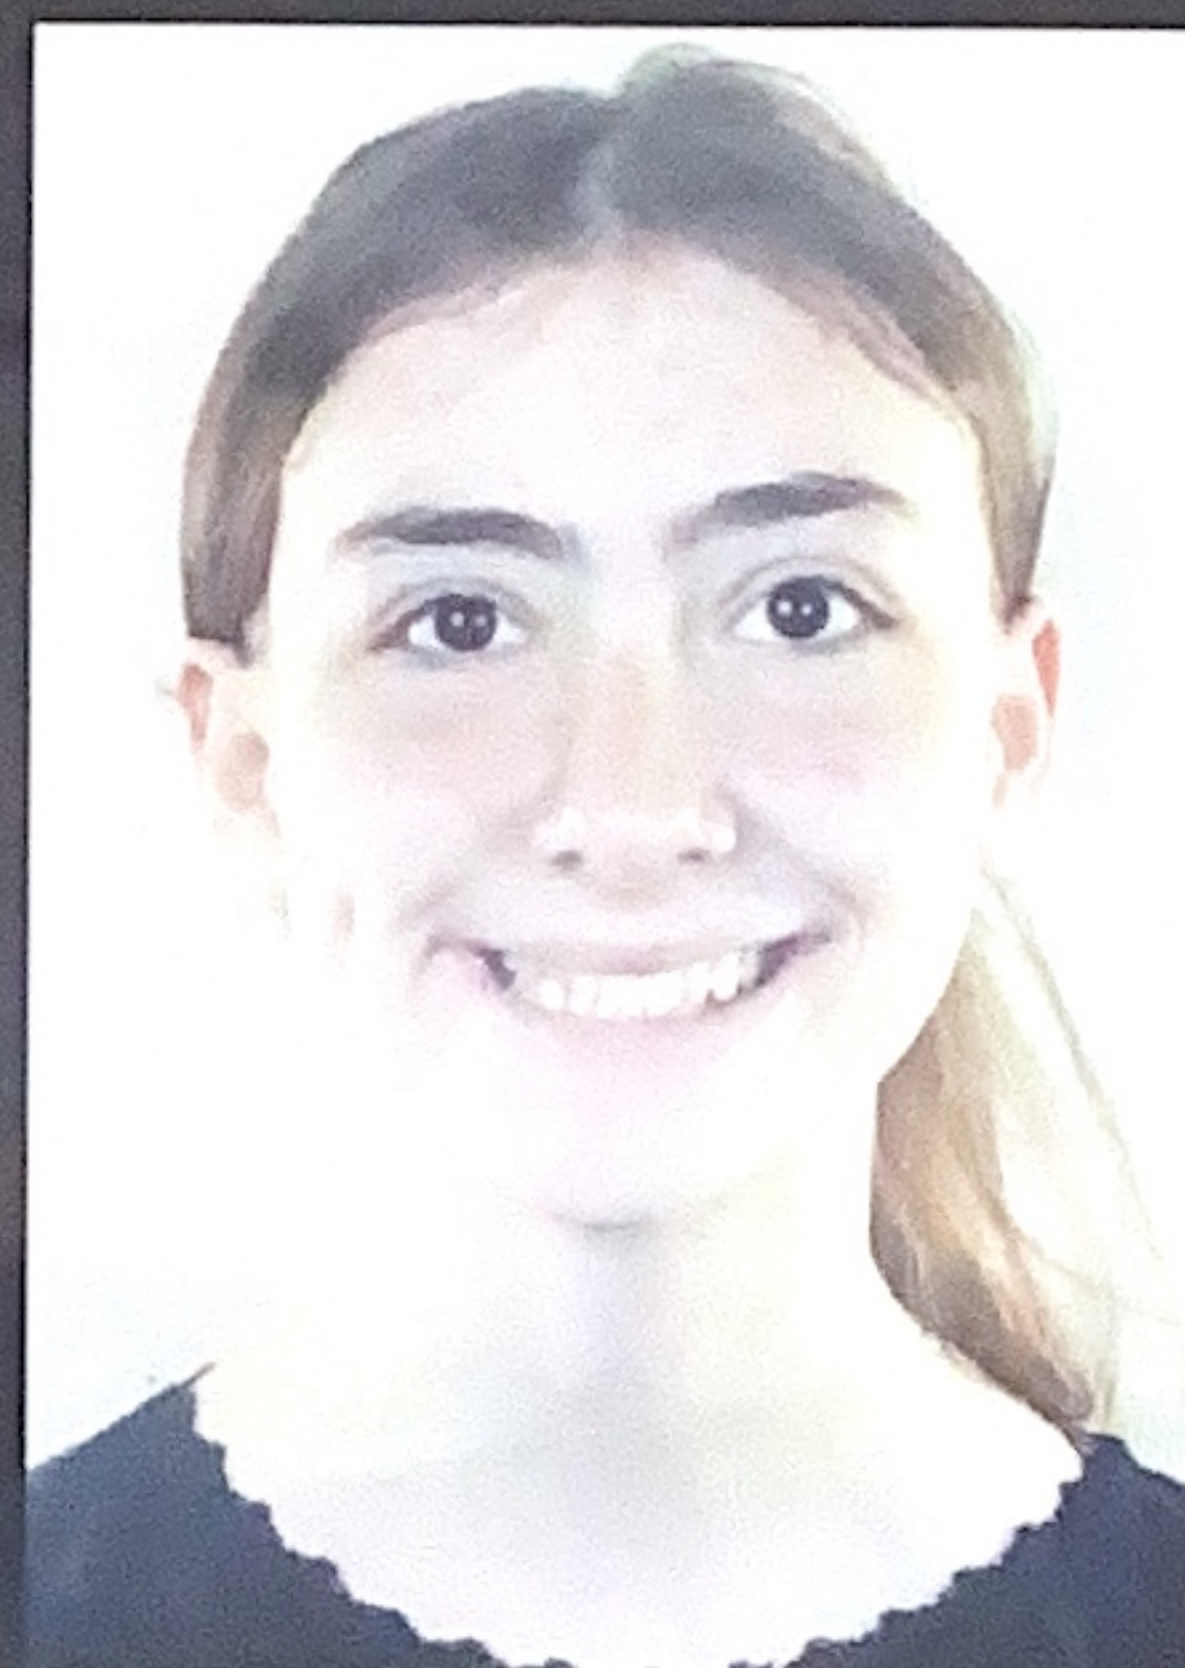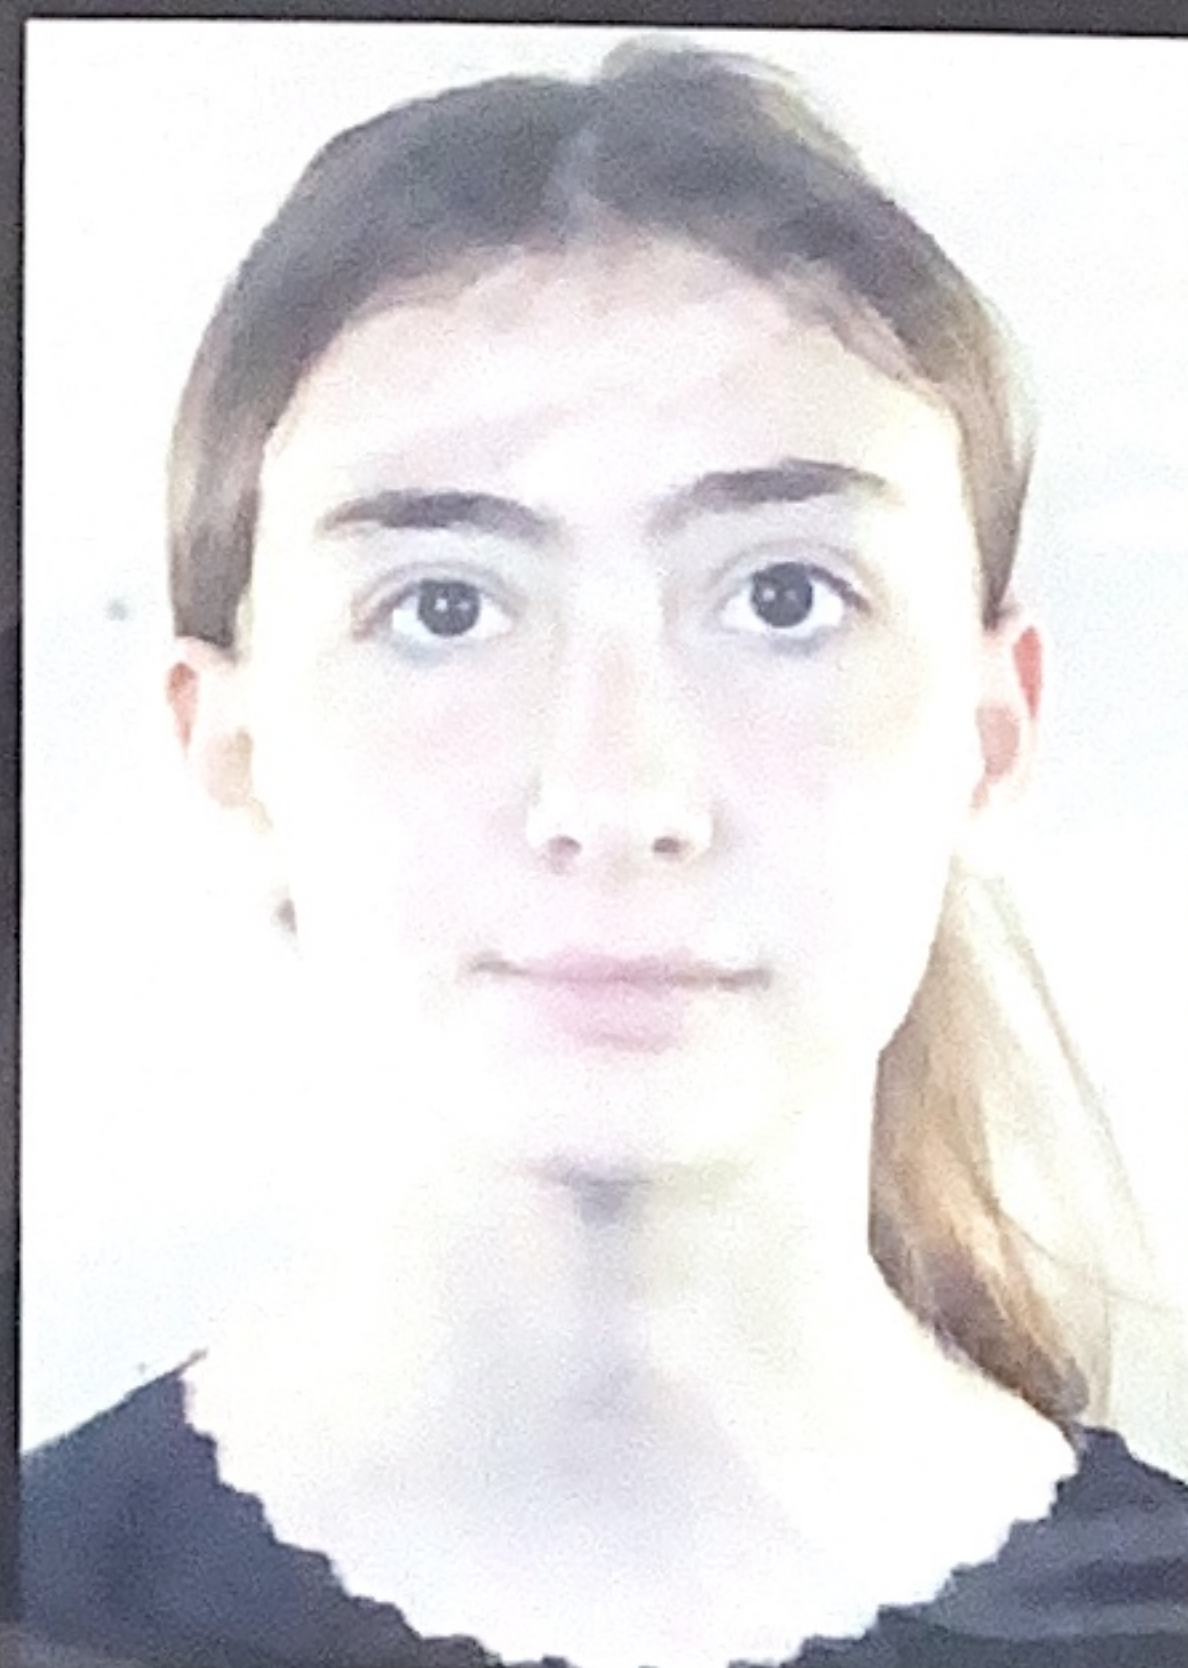



Paciente: GABRIELA SOARES DA ROCHA
Indicação: JOANA BEATRIZ GERMINIANI

Data: 08/08/2024
Idade: 13a 8m



Código Beneficiário:

Beneficiário: Gabriel

Titular:

Dentista: Joana

Dentição: Permanente

Classificação de Angle: Classe I (X)

Relação Canina: Direita I (

Linha Média: Coincidente

Relação Transversal: Normal ()

Overjet: Normal

Inclinação Dentária: Superior Inferior

Maxila: Protruída (

Apinhamento: Sim (X) 18
Não () 48

Reabsorção Ósea: Sim () 18
Não (X) 48

Discrepância de Modelos: Superior I

Dor ou Ruído Articular: Direita (Esquerda

Necessidade de Tratamento Complementar:

Queixa Principal do Paciente:

Plano de Tratamento:

Aparatologia:

Descrever Técnica: Alargamento anterior dentários.

Exodontias: 18 48

Ancoragem Superior (tipo)

Prognóstico

Tempo Previsto para Final

Paciente Possui Aparelho Previamente?


Declaro conhecer e concordar ou realizar auditoria dos serviços


Data da Consulta Inicial

Lauda referente ao Rx. Panorâmico

- dente(s) ausente(s): 38,48;
- dente(s) em formação: 28 e suspeita do 18, sugere-se controle posterior;
- apinhamento discreto envolvendo os dentes anteriores superiores e inferiores;
- restauração radiopaca no(s) elemento(s): 37,36,35;
- imagem radiolúcida com aspecto sugestivo de cárie ou restauração com material não radiopaco ou efeito radiográfico no(s) elemento(s) 16d,24m,26d,27m,37m,36od,35m,32,43,46d. Indica-se confirmação clínica e, tratando-se de posteriores, radiográfica (interproximal);
- seios maxilares apresentam translucidez ligeiramente diminuída;
- demais estruturas sugerem normalidade.

Este laudo não deve ser interpretado de modo conclusivo, necessitando levar em consideração as limitações inerentes ao método e precisa ser analisado em conjunto com os demais dados clínicos e laboratoriais, além de eventuais exames prévio e/ou subsequentes.

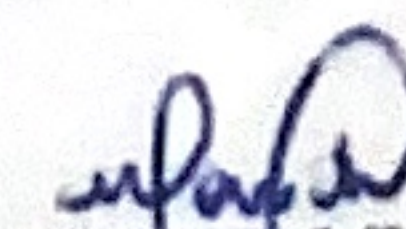

Sandro M. Zembikiewicz
Cirurgião - Dentista
CRO/SC 7116

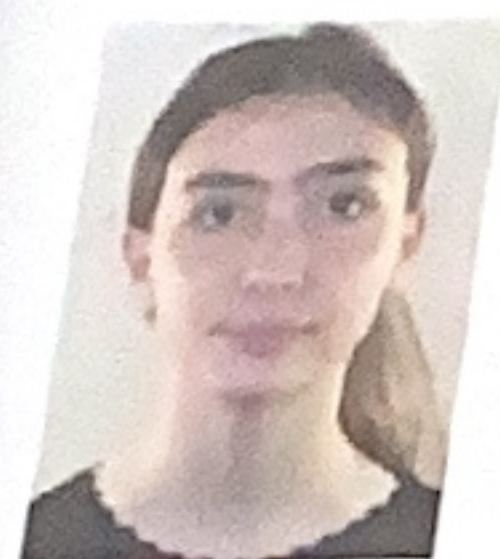


Paciente: **GABRIELA SOARES DA ROCHA**
Indicação: **JOANA BEATRIZ GERMINIANI**

Data: **08/08/2024**
Idade: **13a 8m**

Tipo de análise:
McNamara

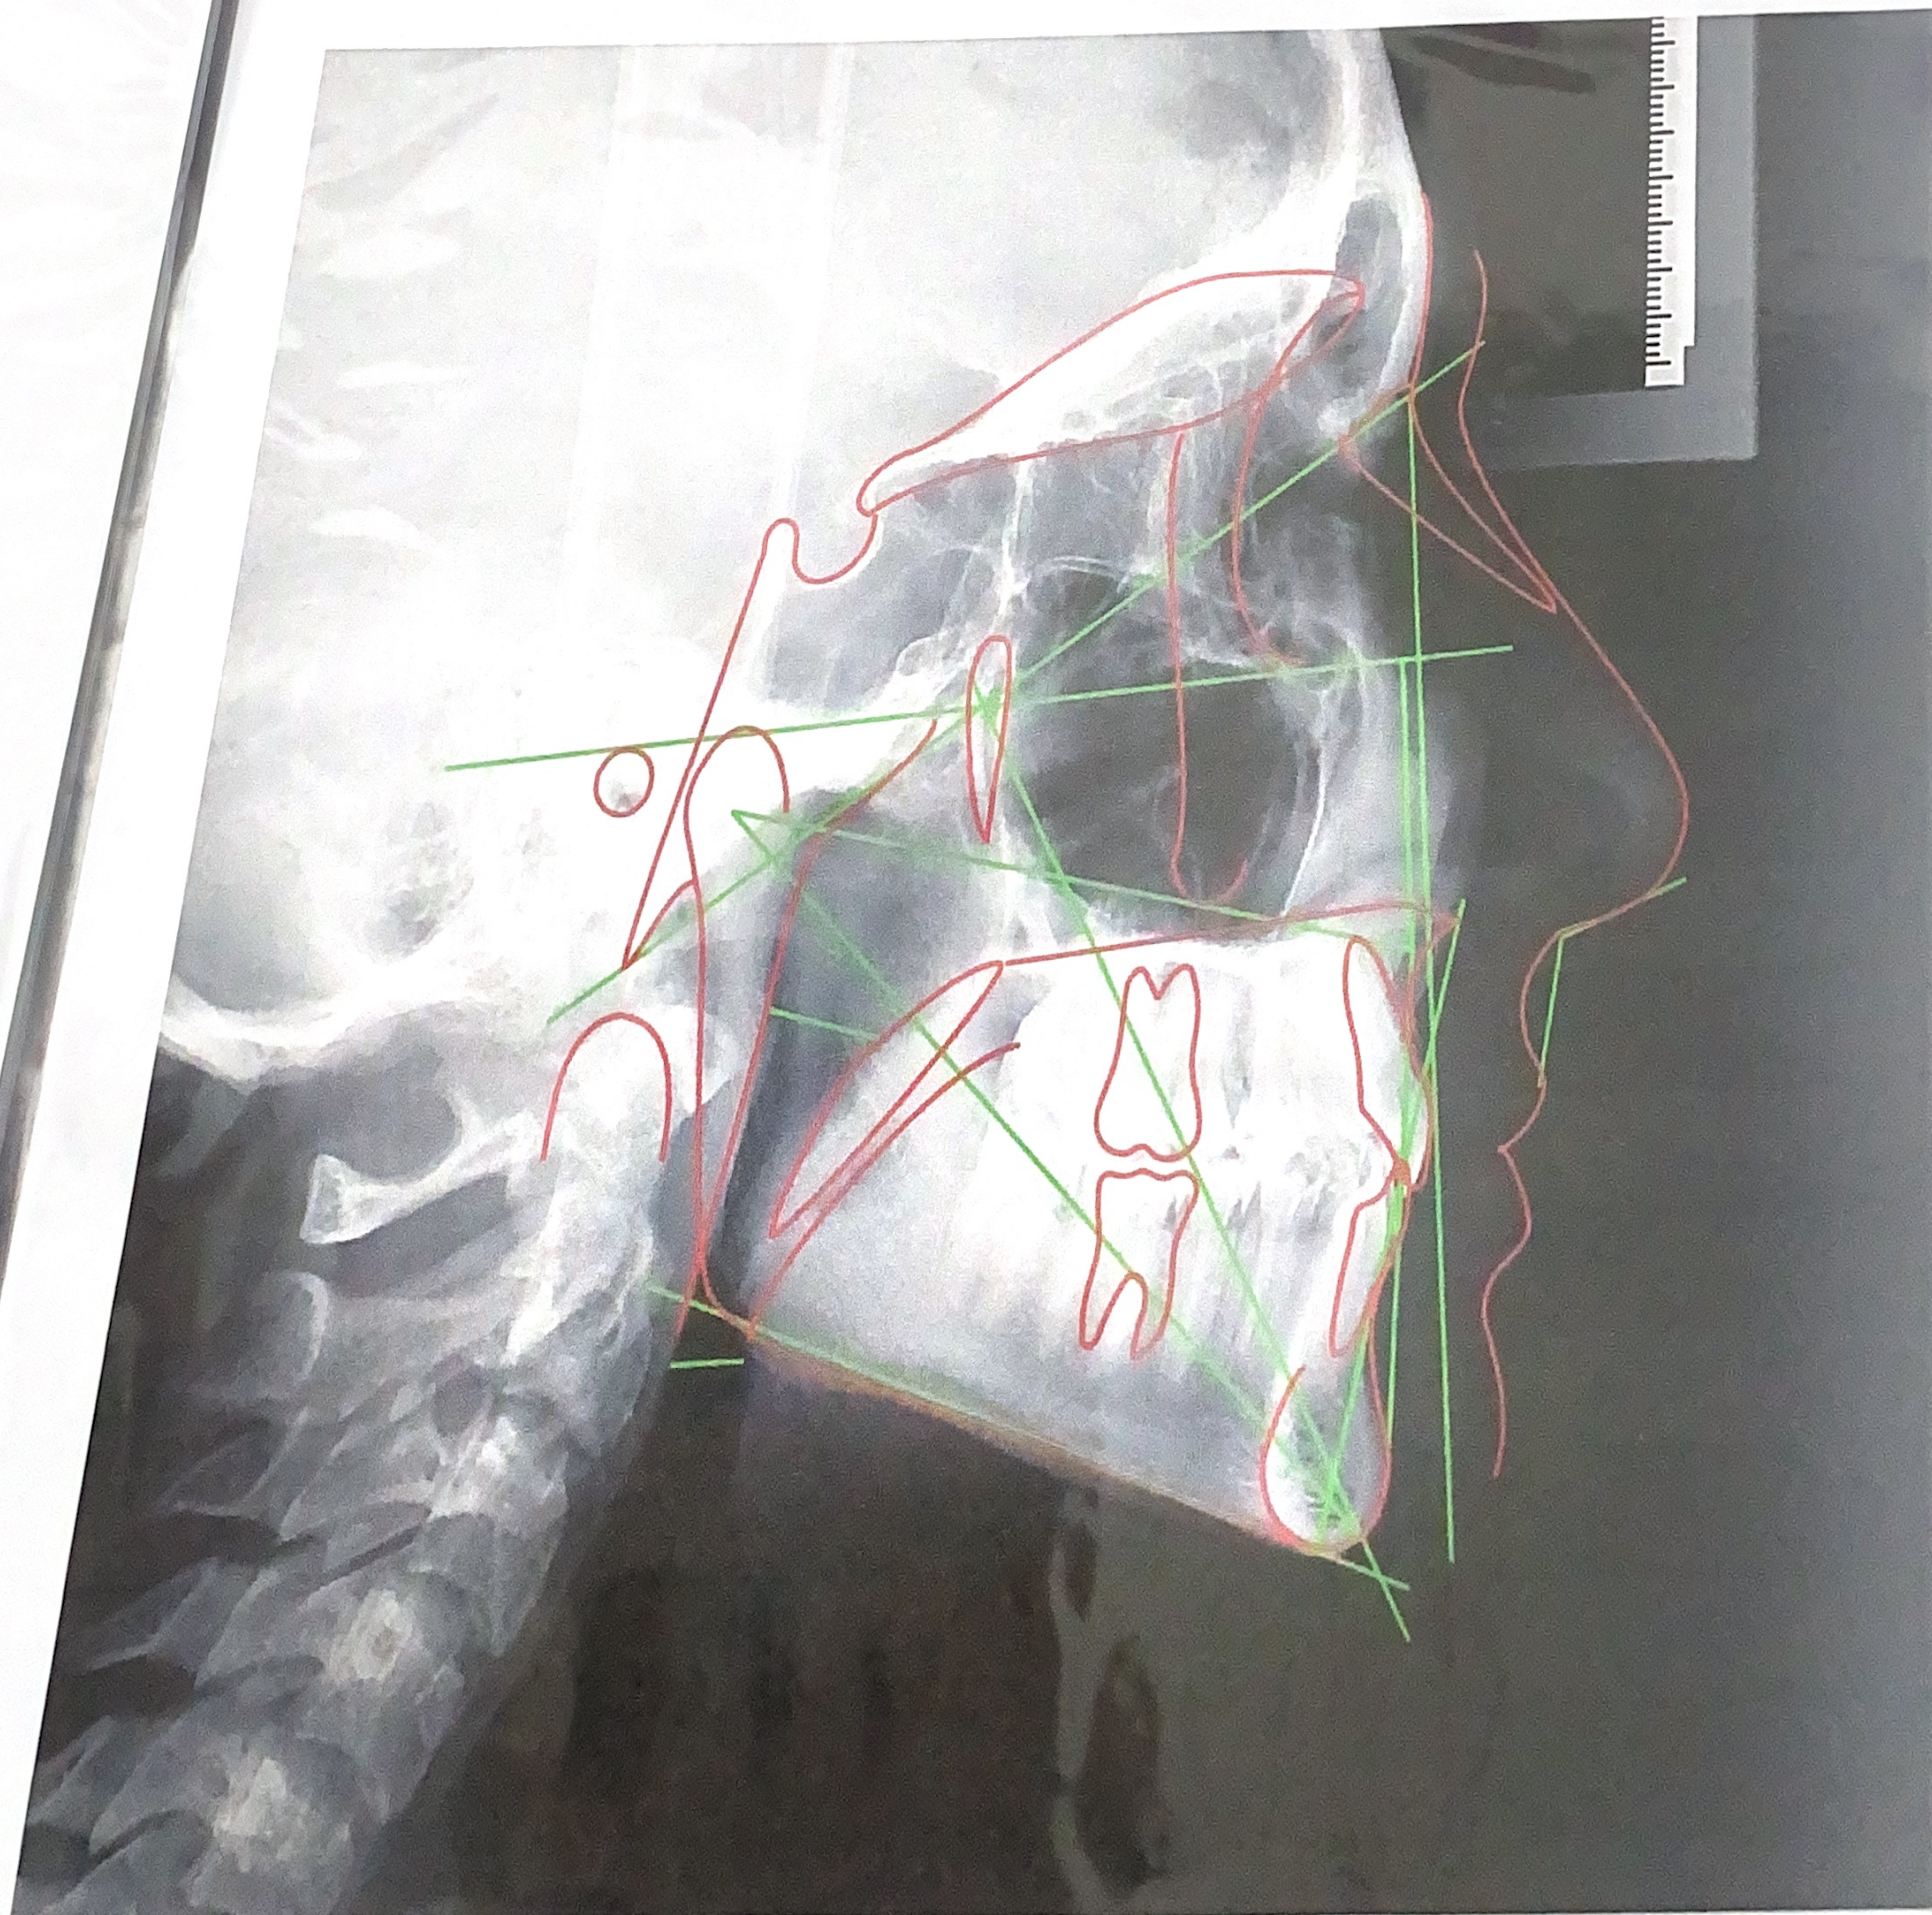

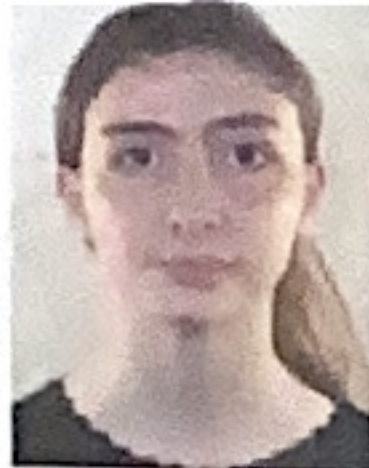

Paciente: **GABRIELA SOARES DA ROCHA**
Indicação: **JOANA BEATRIZ GERMINIANI**

Data: **08/08/2024**
Idade: **13a 8m**



Código Beneficiário:

Beneficiário: **Gabriela**

Título:

Dentista: **Joana Co**

Dentição: **Permanente**

Classificação de Angle: **Classe I (X)**

Relação Canina: **Direita I ()**

Linha Média: **Coincidente**

Relação Transversal: **Normal ()**

Overjet: **Normal**

Inclinação Dentária: **Superior Inferior**

Maxila: **Protruída ()**

Apinhamento: **Sim (X) 18**
Não () 48

Reabsorção Óssea: **Sim () 18**
Não (X) 48

Discrepância de Modelos: **Superior ()**

Dor ou Ruído Articular: **Direita ()**
Esquerda ()

Necessidade de Tratamento Complementar:

Queixa Principal do Paciente:

Plano de Tratamento:

Aparatologia:

Descrever Técnica: **Alargadora anterior dentárias.**

Exodontias: **18**
48

Ancoragem Superior (tipo):

Prognóstico:

Tempo Previsto para Final:

Paciente Possui Aparelho Previamente?

Declaro conhecer e concordar ou realizar auditoria dos serviços em:


Data da Consulta Inicial

Tipo de análise: **McNamara**

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Maxila x Base do Crânio				
1	A-N Perpendicular	-1.796 mm	1.1 ± 2.7	-
2	Pm.(Sn-Ls)	120.92 gr	104.4 ± 12.5	+
Maxila x Mandíbula				
3	Co-Gn	100.291 mm	134.3 ± 6.8	----
4	Co-A	77.133 mm	99.8 ± 6.0	---
5	Diferença Maxila/Mandíbula	23.158	34.5 ± 4.0	--
6	ENA-Me	60.595 mm	74.6 ± 5.0	--
7	(Po-Or).(Go-Me)	23.492 gr	21.3 ± 3.9	
8	(Ba-N).(Ptm-Gn)	85.503 gr	90.0 ± 3.0	-
Mandíbula x Base do Crânio				
9	Pog-N Perpendicular	-5.995 mm	-0.3 ± 3.8	-
Dentes				
10	Sf1/-A Perpendicular	0.888 mm	5.3 ± 2.0	--
11	Ili-(A-Pog)	-1.828 mm	2.3 ± 2.4	-
Vias Aéreas				
12	Nfa-Nfp	13.111 mm	17.4 ± 4.3	
13	Bfa-Bfp	7.692 mm	13.5 ± 4.3	-

Tipo de análise: **McNamara**

Fator	Diagnóstico
A-N Perpendicular	Retrusão maxilar
Pm.(Sn-Ls)	Naso-labial aberto
Pog-N Perpendicular	Retrusão mandibular
Sf1/-A Perpendicular	Retrusão incisiva
Ili-(A-Pog)	Retrusão incisivo inferior

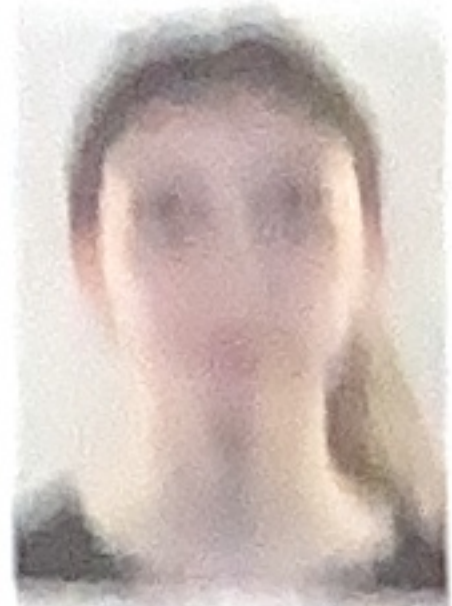



Paciente: GABRIELA SOARES DA ROCHA
Indicação: JOANA BEATRIZ GERMINIANI

Data: 08/08/2024
Idade: 13a 8m



Tipo de análise:
Steiner

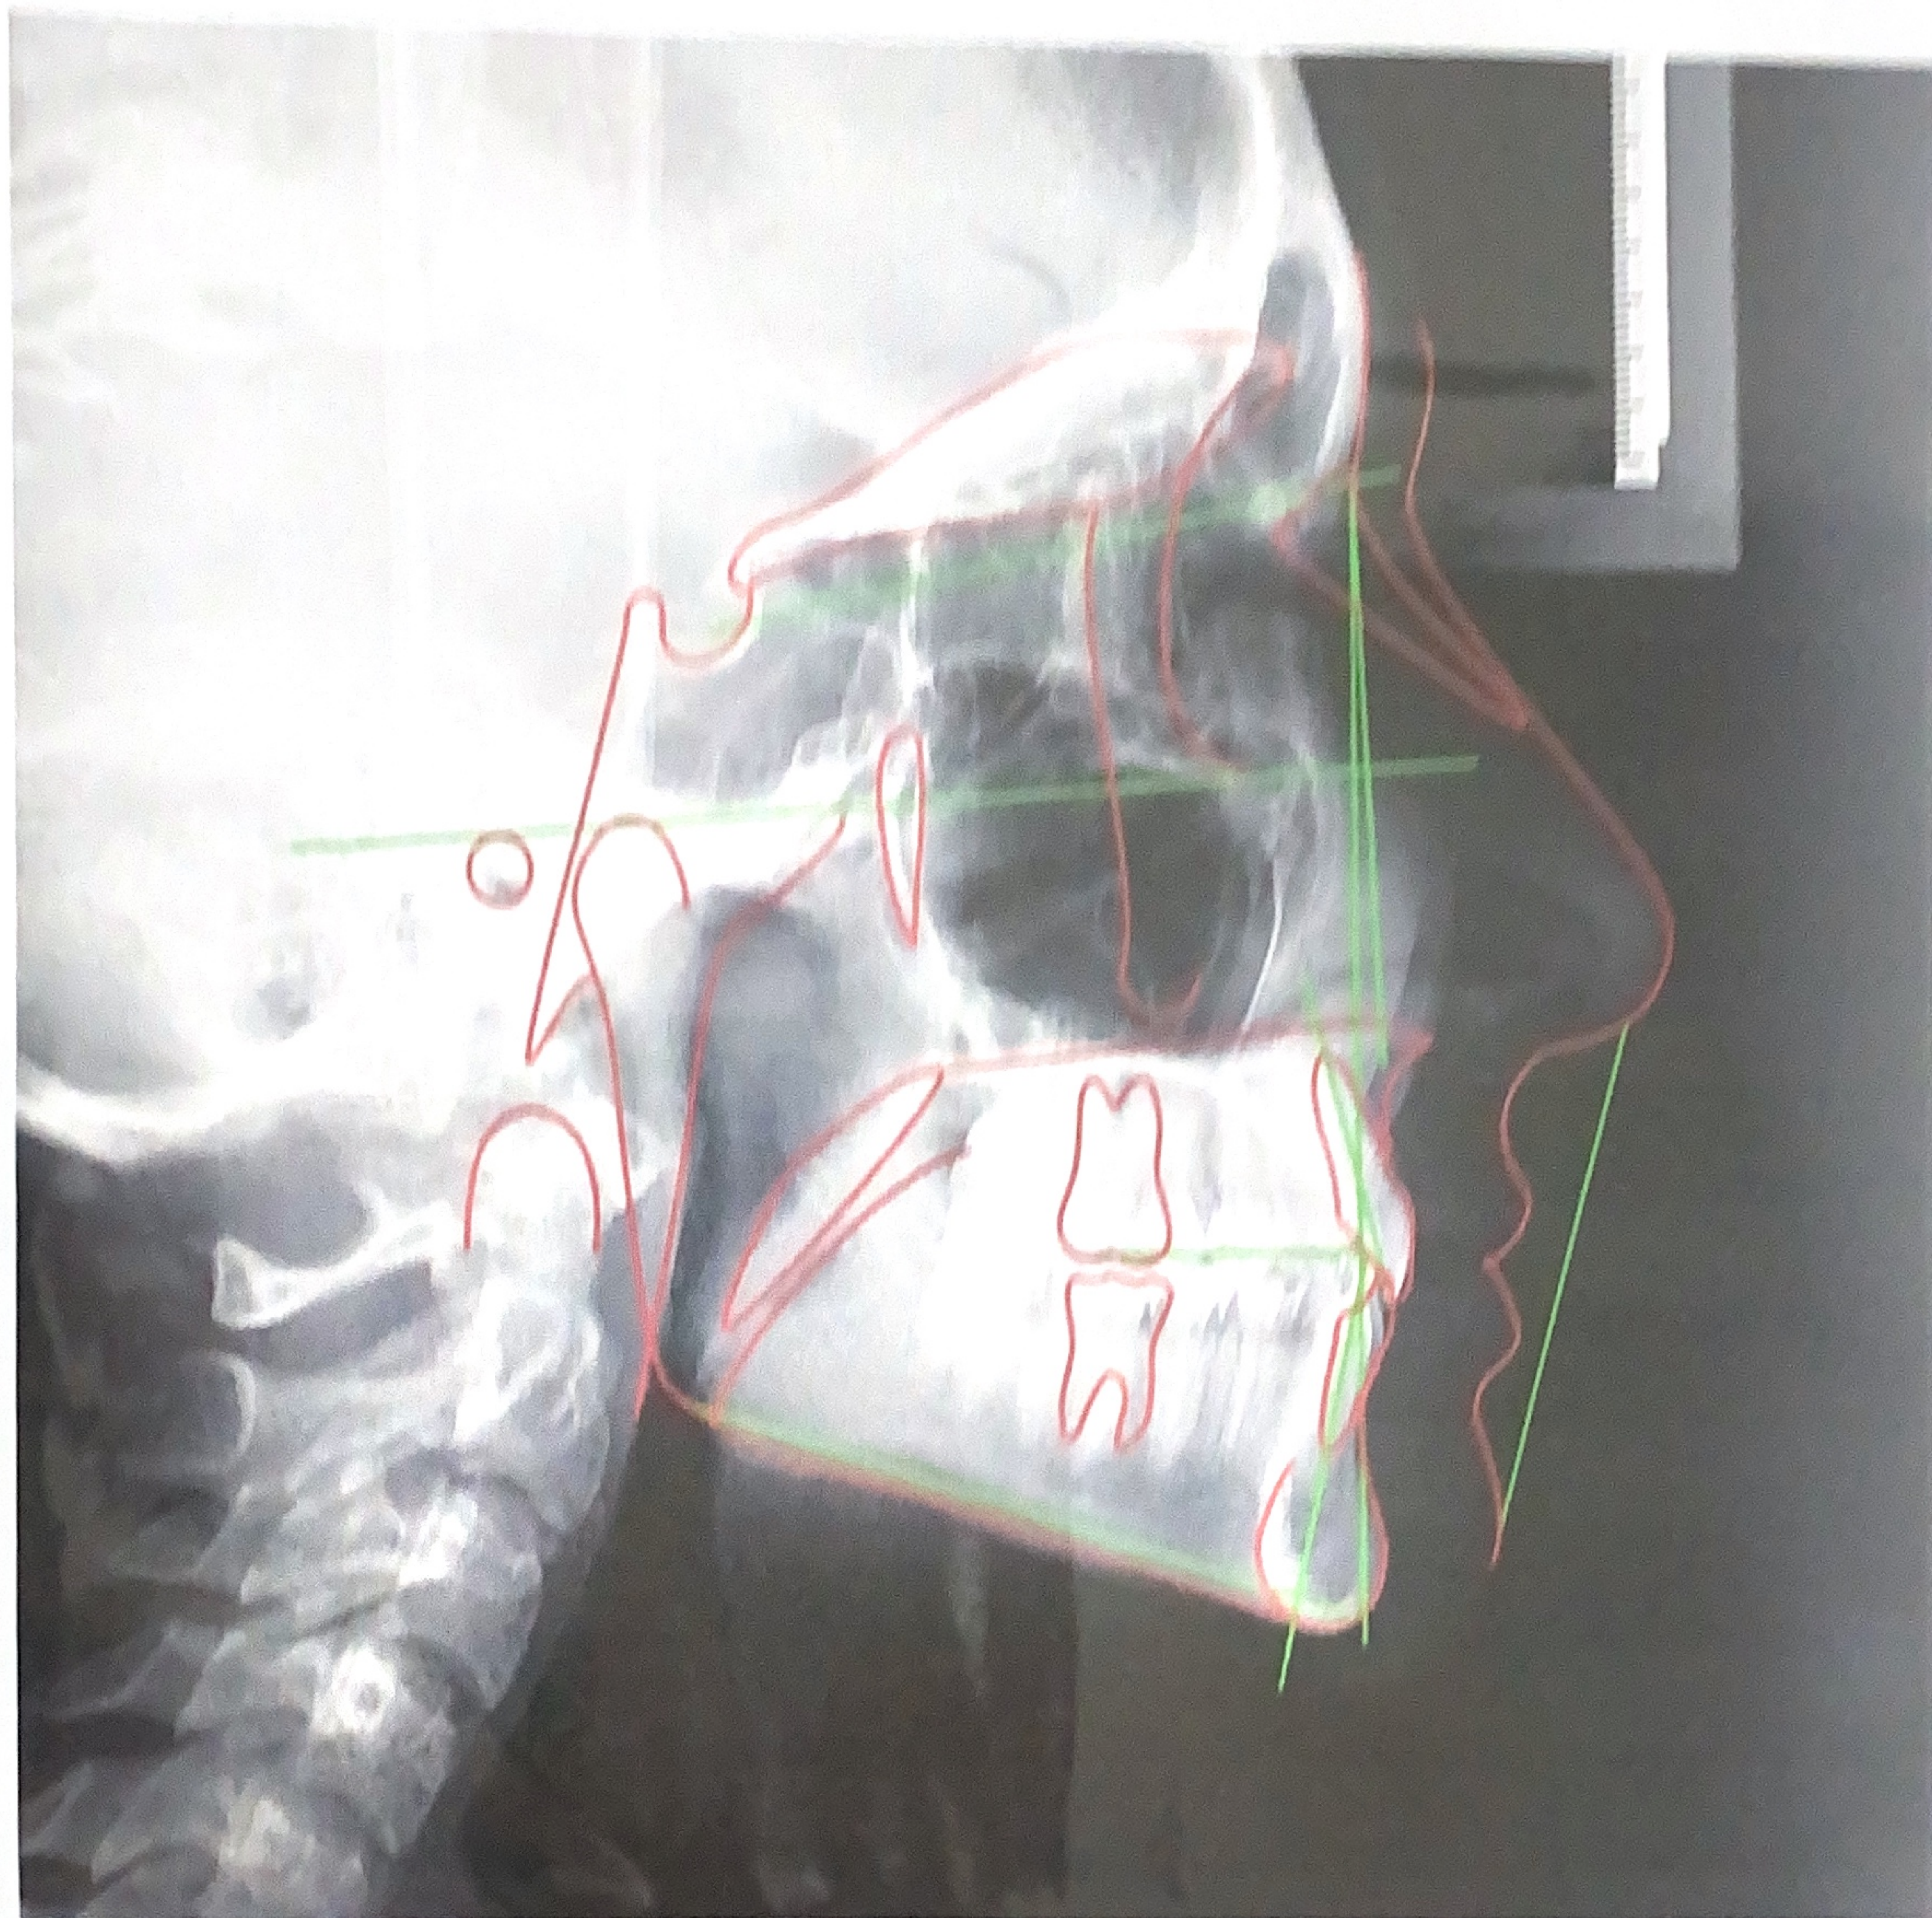

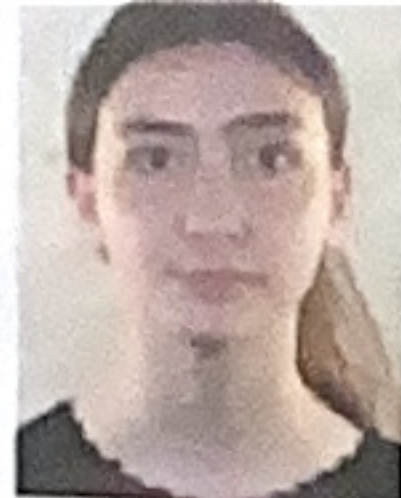

Paciente: GABRIELA SOARES DA ROCHA
Indicação: JOANA BEATRIZ GERMINIANI

Data: 08/08/2024
Idade: 13a 8m



Código Beneficiário:

Beneficiário: Gabriela

Titular:

Dentista: Joana

Dentição: Permanente

Classificação de Angle: Classe I (X)

Relação Canina: Direita I ()

Linha Média: Coincidente

Relação Transversal: Normal ()

Overjet: Normal

Inclinação Dentária: Superior Inferior

Maxila: Protruída ()

Apinhamento: Sim (X) 18
Não () 48

Reabsorção Óssea: Sim () 18
Não (X) 48

Discrepância de Modelos: Superior

Dor ou Ruído Articular: Direita ()
Esquerda ()

Necessidade de Tratamento Complementar:

Queixa Principal: Paciente:

Plano de Tratamento:

Aparatologia:

Descrever Técnica: Alargador anterior dentários.

Exodontias:

Ancoragem Superior (tipo Prognóstico)

Tempo Previsto para Fim

Paciente Possui Aparelho Previamente?

Declaro conhecer e concordar em realizar auditoria dos serviços


Data da Consulta Inicial

Tipo de análise: Steiner

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Fatores de Steiner				
1	S-N-A	79.444 gr	82.0 ± 2.0	-
2	S-N-B	76.76 gr	80.0 ± 2.0	-
3	A-N-B	2.685 gr	2.0	
4	S-N-D	74.97 gr	76.0	
5	1/.SN	91.364 gr	103.0	
6	1/.NA	-0.564 mm	4.0	
7	1/.NA	11.92 gr	22.0 ± 5.0	--
8	/1-NB	0.621 mm	4.0	
9	/1.NB	12.21 gr	25.0 ± 4.0	---
10	Pog-NB	2.086 mm	-	
11	Pog e /1-NB	1.465	-	
12	IMPA	85.145 gr	93.0	
13	Ângulo Interincisivo	153.185 gr	131.0	
14	Ocl.SN	12.162 gr	14.0	
15	Go-Gn.SN	30.306 gr	32.0	
16	SE	17.848 mm	22.0	
17	SL	44.386 mm	51.0	
18	Linha Tecido Mole	0.43 mm	-	
19	Discrepância Cefalométrica	0.637	-	
20	Ângulo Facial	86.674 gr	88.0	
21	(Linha S)-Ls	-5.509 mm	-	
22	(Linha S)-Li	-2.689 mm	-	

Tipo de análise: Steiner


Fator	Diagnóstico
S-N-A	Retrusão maxilar
1/.NA	Retrusão incisivo superior
/1.NB	Retrusão incisivo inferior

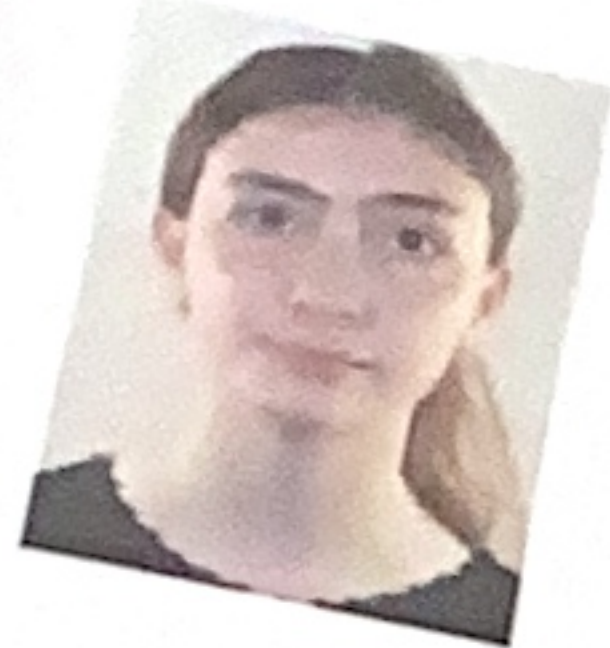


Paciente: **GABRIELA SOARES DA ROCHA**
Indicação: **JOANA BEATRIZ GERMINIANI**

Data: **08/08/2024**
Idade: **13a 8m**

Tipo de análise:
Tweed

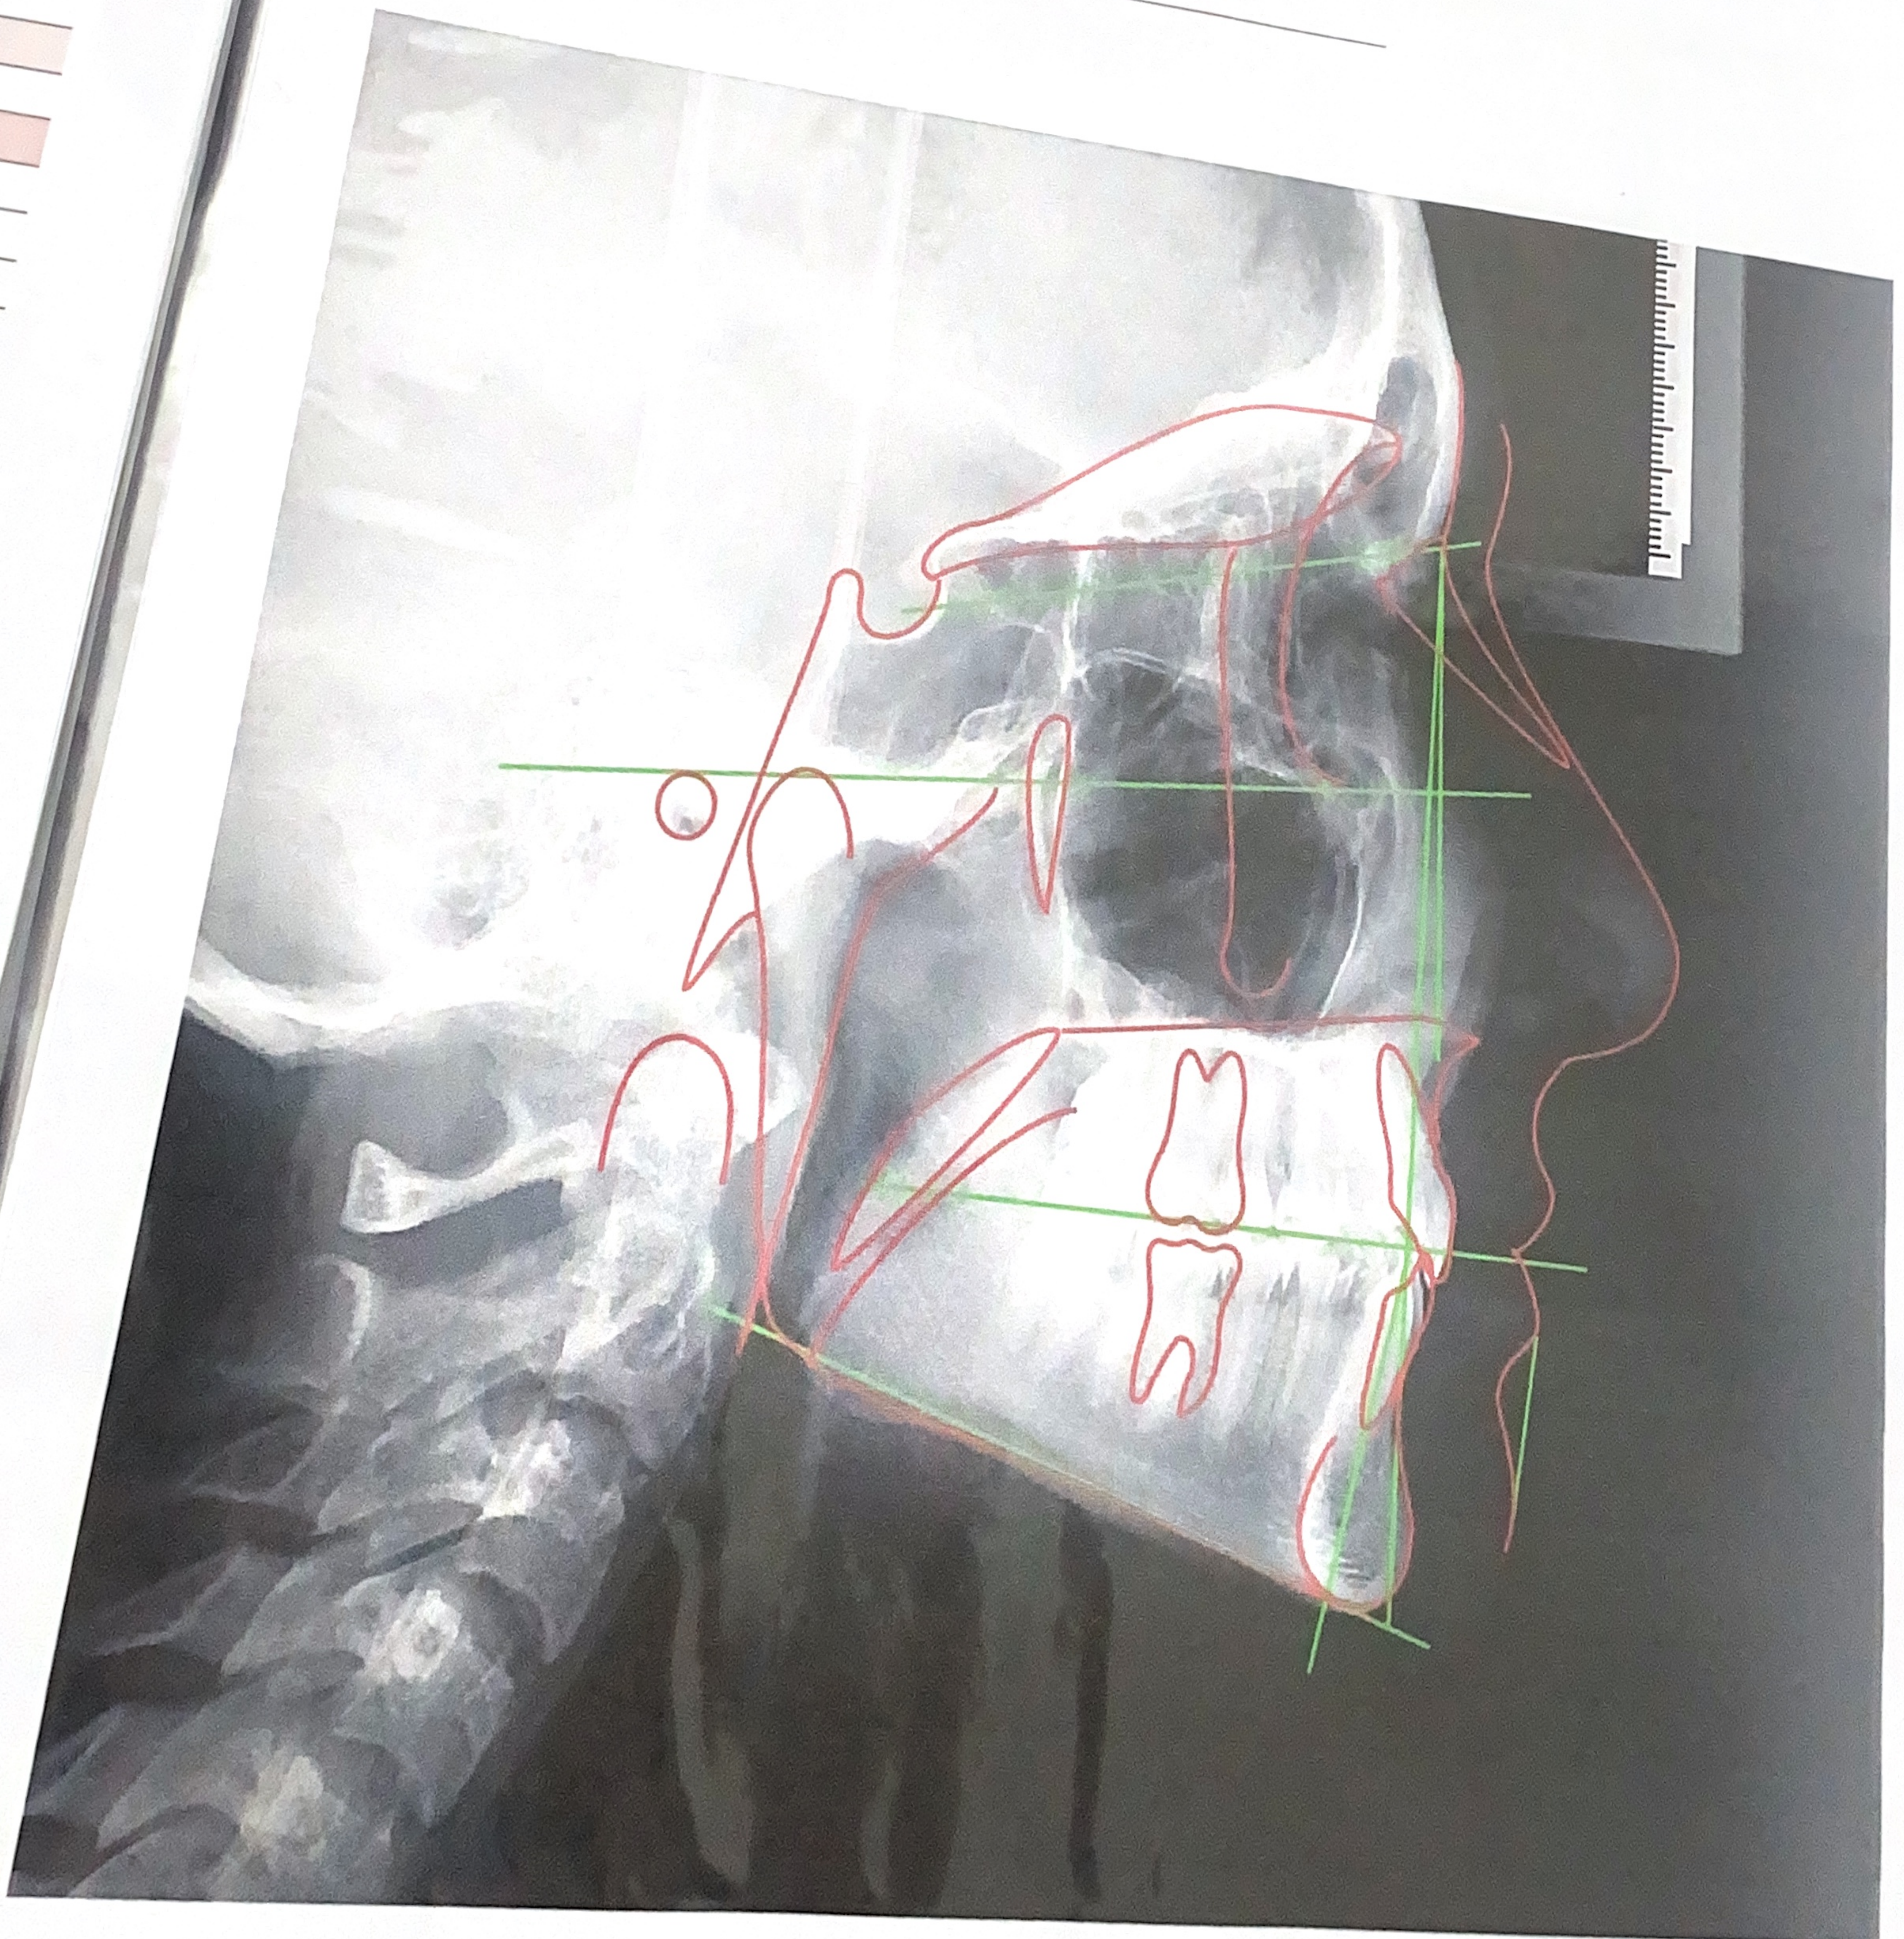

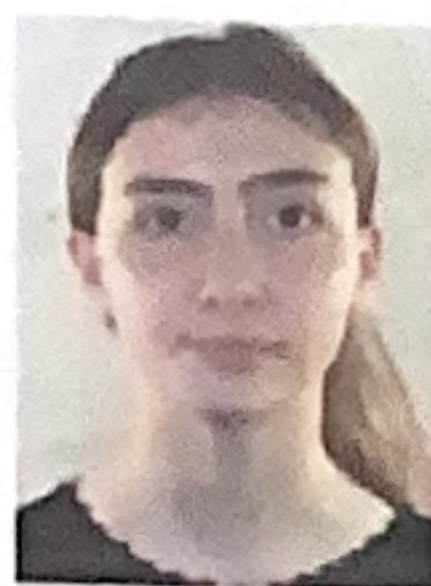

Paciente: GABRIELA SOARES DA ROCHA
Indicação: JOANA BEATRIZ GERMINIANI

Data: 08/08/2024
Idade: 13a 8m



Código Beneficiário:

Beneficiário: Gabriel

Titular:

Dentista: Joana

Dentição: Permanente

Classificação de Angle: Classe I (X)

Relação Canina: Direita I ()

Linha Média: Coincidente

Relação Transversal: Normal ()

Overjet: Normal

Inclinação Dentária: Superior Inferior

Maxila: Protruída

Apinhamento: Sim (X) 1
Não () 4

Reabsorção Óssea: Sim () 1
Não (X) 4

Discrepância de Modelos: Superior

Dor ou Ruído Articular: Direita ()
Esquerda ()

Necessidade de Tratamento Complementar:

Queixa Principal
Paciente:

Plano de Tratamento:

Aparatologia:

Descrever Técnica: A
cruzada anterior
distantes.

Exodontias:

Ancoragem Superior (tip)

Prognóstico

Tempo Previsto para Fim

Paciente Possui Aparelho
Previamente?

Declaro conhecer e concordar
realizar auditoria dos serviços


Data da Consulta Inicial

Tipo de análise: Tweed

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Fatores de Tweed				
1	FMIA	73.308 gr	68.0	
2	FMA	23.492 gr	25.0	
3	IMPA	83.201 gr	87.0 ± 4.0	
4	S-N-A	79.444 gr	82.0 ± 2.0	-
5	S-N-B	76.76 gr	80.0 ± 2.0	-
6	A-N-B	2.685 gr	2.0	
7	AO-BO	3.365 mm	0.0 ± 2.0	Classe II
8	Ângulo Interincisivo	153.185 gr	135.0	
9	Ocl.SN	12.162 gr	14.0	
10	Mento Total	13.626 mm	-	
11	Lábio Total	11.861 mm	-	
12	Ângulo Z	78.987 gr	78.0	
13	Altura Facial Inferior	60.595 mm	66.5 ± 1.5	---
14	Discrepância Cefalométrica - Tweed	4.246	-	
15	Ângulo Facial	86.674 gr	88.0 ± 3.0	

Tipo de análise: Tweed

Fator	Diagnóstico
IMPA	Bom posicionamento
S-N-A	Retrusão maxilar
S-N-B	Retrusão mandibular

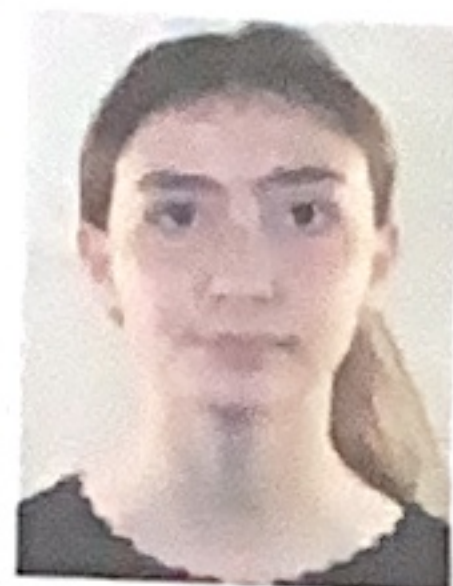

Paciente: **GABRIELA SOARES DA ROCHA**
Indicação: **JOANA BEATRIZ GERMINIANI**


Data: **08/08/2024**

Idade: **13a 8m**



Tipo de análise:

Unicamp

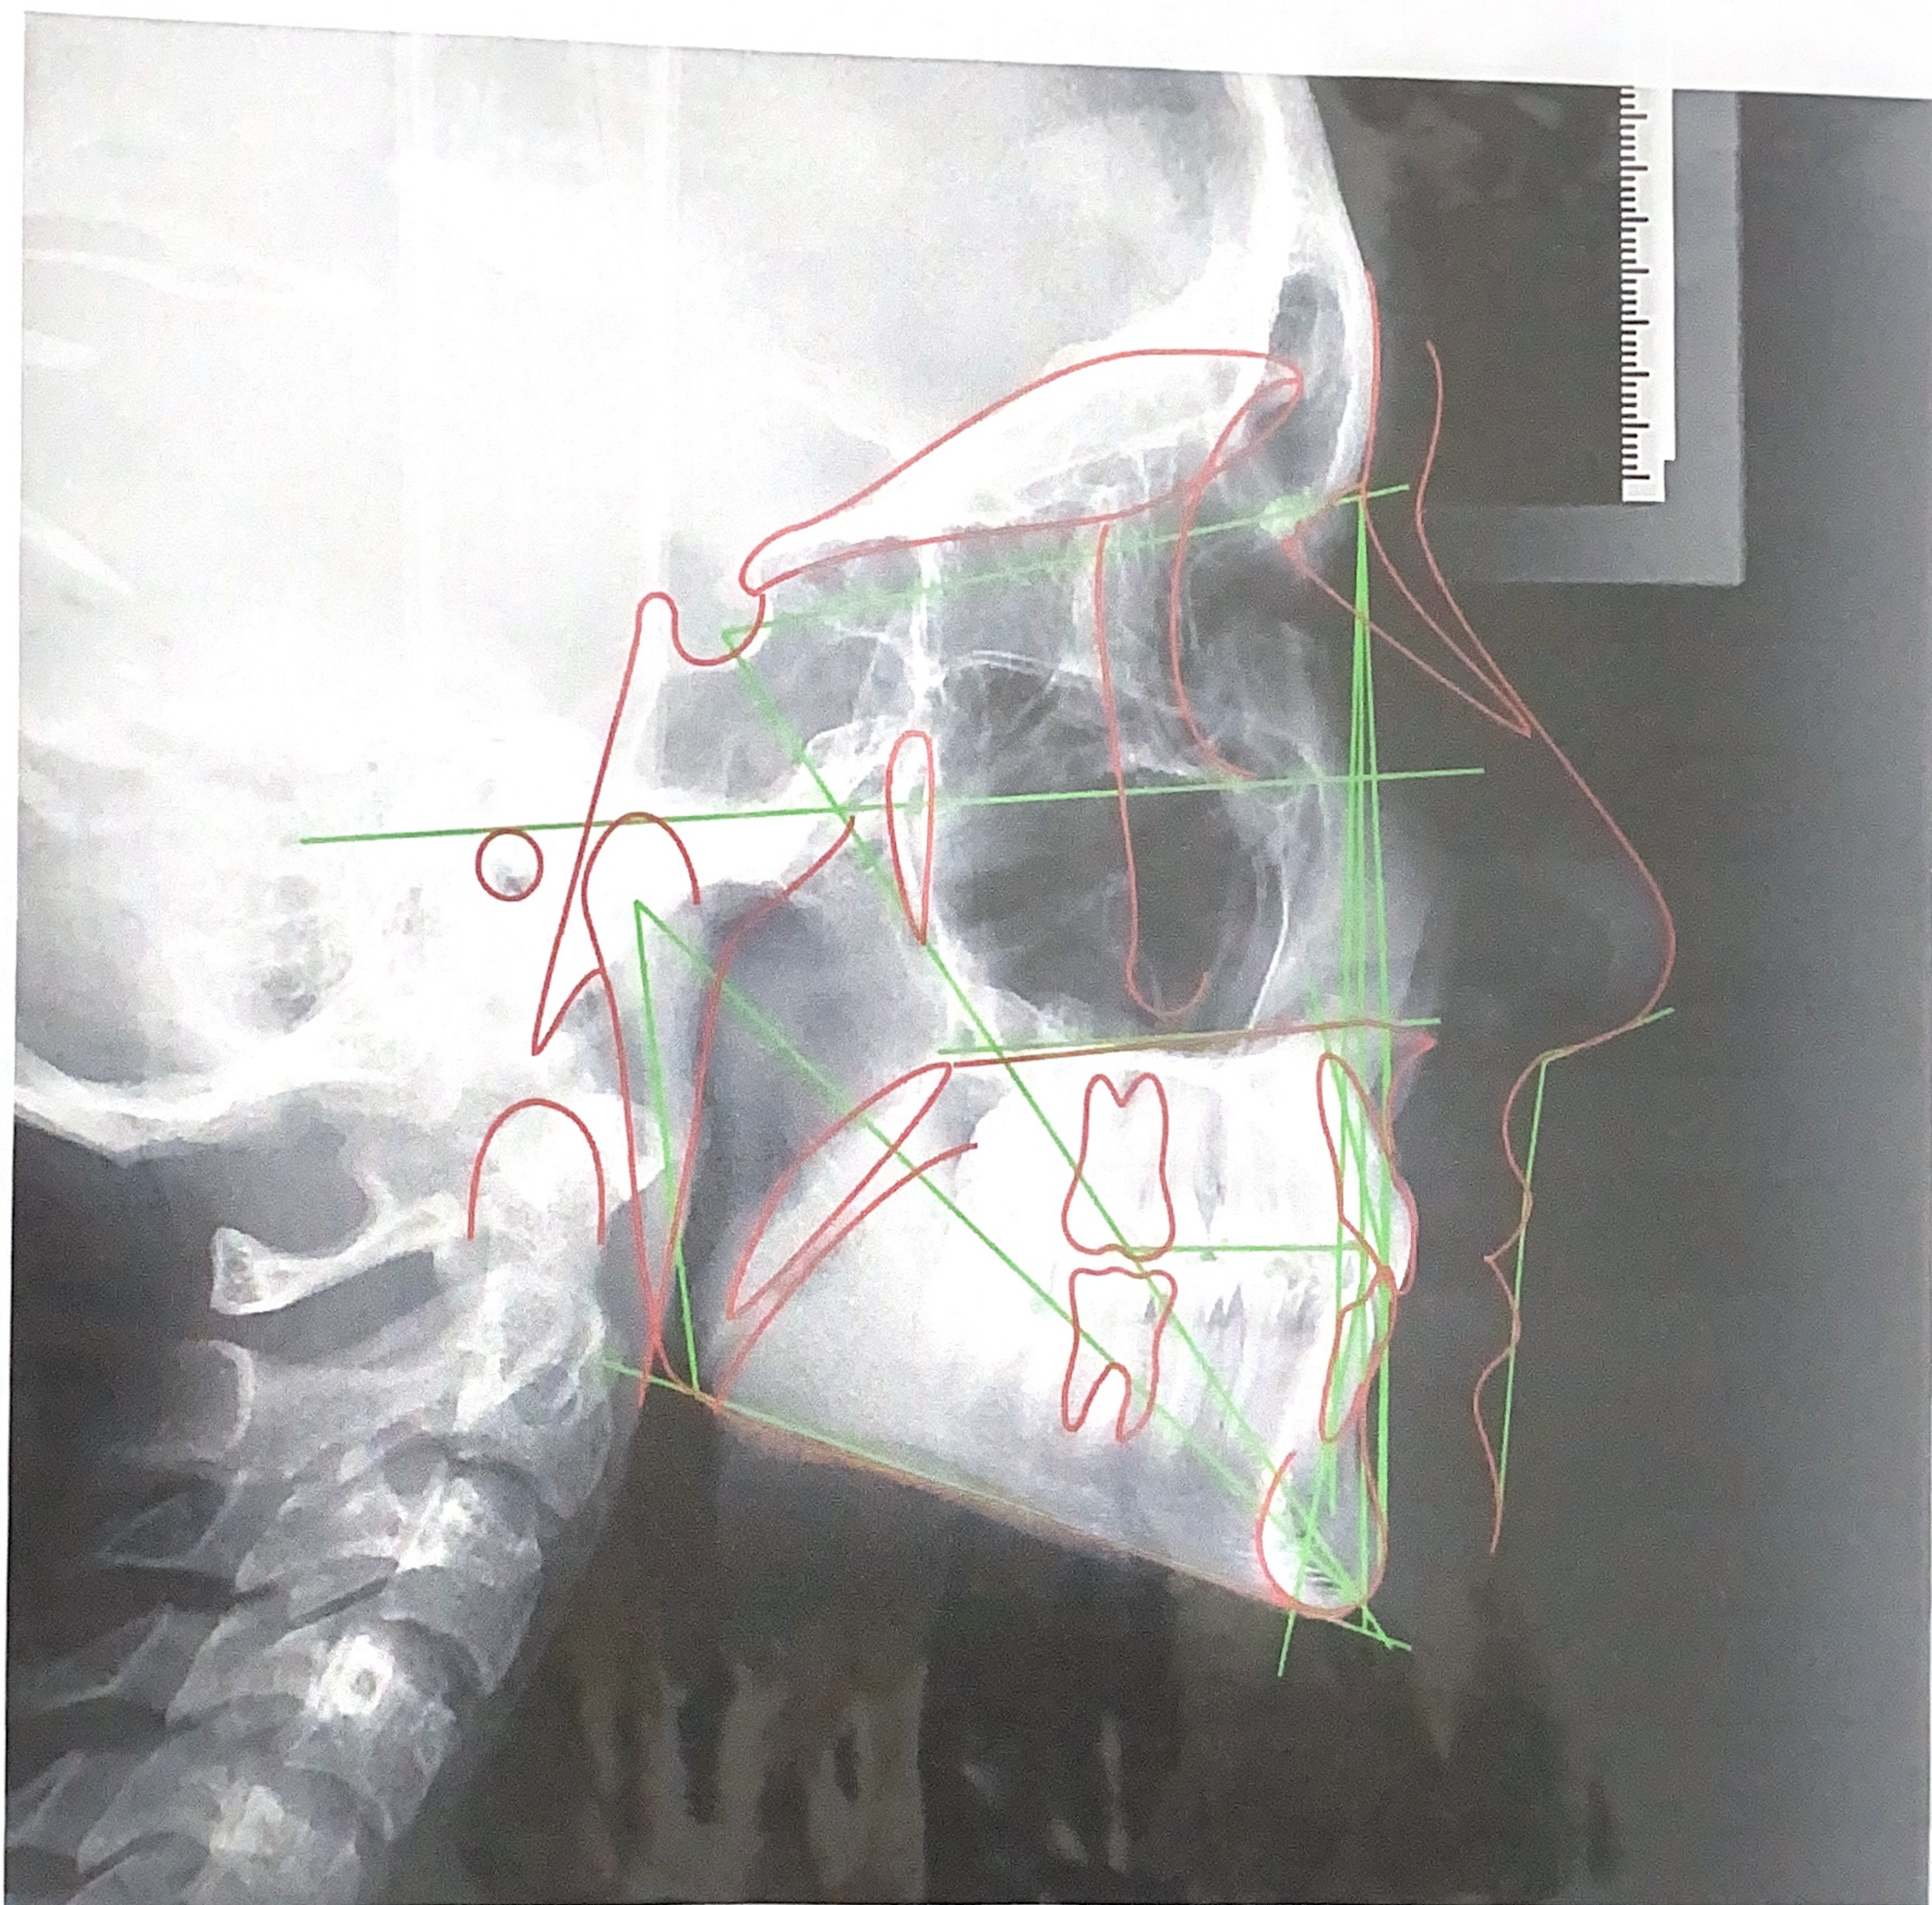



Código Beneficiário:

Beneficiário: Gabriela

Titular:

Dentista: Joana

Dentição: Permanente

Classificação de Angle: Classe I

Relação Canina: Direita

Linha Média: Coincidente

Relação Transversal: Normal

Overjet: Normal

Inclinação Dentária: Superior Inferior

Maxila: Protruída

Apinhamento: Sim (X) Não ()

Reabsorção Óssea: Sim () Não (X)

Discrepância de Modelos: Superior

Dor ou Ruído Articular: Direita Esquerda

Necessidade de Tratamento Complementar:

Queixa Principal Paciente:

Plano de Tratamento:

Aparatologia:

Descrever Técnica:

exigida ante
dúvidas.

Exodontias:

Ancoragem Superior ()

Prognóstico

Tempo Previsto para F

Paciente Possui Aparelho Previamente?

Declaro conhecer e concordar em realizar auditoria dos serviços

Data da Consulta Inicial




Paciente: GABRIELA SOARES DA ROCHA

Indicação: JOANA BEATRIZ GERMINIANI

Data: 08/08/2024

Idade: 13a 8m

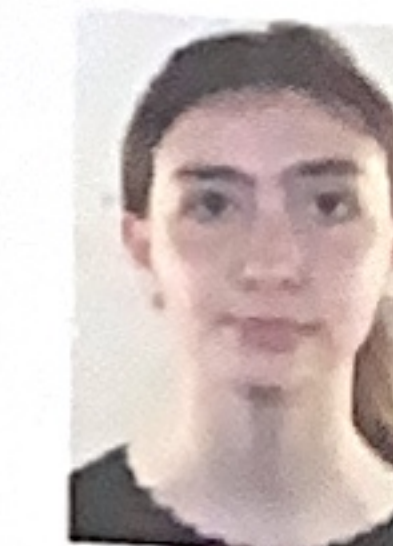


Paciente: GABRIELA SOARES DA ROCHA

Indicação: JOANA BEATRIZ GERMINIANI

Tipo de análise: Unicamp

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Fatores Esqueléticos				
1	N-A.Pog	3.425 gr	0.0 ± 2.0	+
2	S-N-A	79.444 gr	82.0 ± 2.0	-
3	S-N-B	76.76 gr	80.0 ± 2.0	-
4	A-N-B	2.685 gr	2.0	
5	S-N-D	74.97 gr	76.0	
6	(N-Pog).(Po-Orb)	86.674 gr	88.0	
7	SE	17.848 mm	-	
8	SL	44.386 mm	-	
Fatores Dentários				
9	Ângulo Interincisivo	153.185 gr	131.0	
10	1/.NS	91.364 gr	103.0	
11	1/.NA	11.92 gr	22.0 ± 5.0	--
12	1/-NA	-0.564 mm	4.0	
13	/1.NB	12.21 gr	25.0 ± 4.0	---
14	/1-NB	0.621 mm	4.0	
15	/1-NPog	-0.897 mm	0.0	
16	1/-Órbita	2.799 mm	5.0	
17	A-B Ocl	3.365 mm	-0.55 ± 2.0	Classe II
18	6/-NA	25.867 mm	25.1	
19	/6-NB	20.779 mm	21.3	
Direção de Crescimento				
20	S-N.Gn	69.395 gr	67.0	
21	S-N.Ocl	12.162 gr	14.0	
22	(S-N).(Go-Me)	32.25 gr	32.0	
23	(Go-Gn).Ocl	18.144 gr	18.0	
Análise de Interlandi				
24	Ili-(A-Pog)	-1.828 mm	0.0	
25	/1-Linha I	1.484 mm	0.0	
Análise de Perfil Tegumentar				
26	Pog-NB	2.086 mm	0.0	
27	Eminência Mentoniana	6.184 mm	8.0	
28	Linha H de Holdaway	5.17 gr	8.0	
29	H-Nariz	13.306 mm	10.0 ± 1.0	+++
30	Pm.(Sn-Ls)	120.92 gr	104.4	
Análise de Tweed				
31	FMIA	73.308 gr	68.0	
32	FMA	23.492 gr	25.0	
33	IMPA	83.201 gr	87.0	
34	Discrepância Cefalométrica - Tweed	4.246	-	
35	Discrepância Cefalométrica - Steiner	0.637	-	
Maxila x Mandíbula				
36	Altura Facial	111.785 mm	114.0	



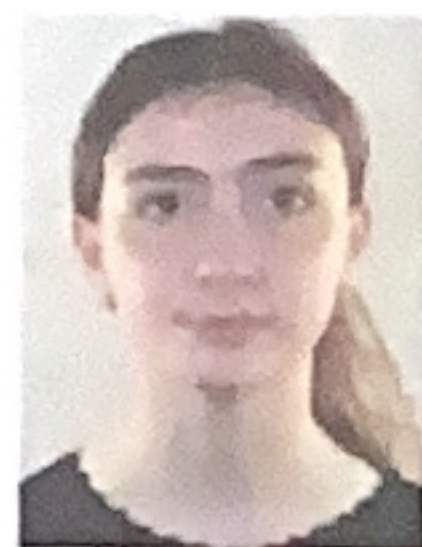

Paciente: **GABRIELA SOARES DA ROCHA**


Indicação: **JOANA BEATRIZ GERMINIANI**


Data: **08/08/2024**

Idade: **13a 8m**

Tipo de análise:

USP

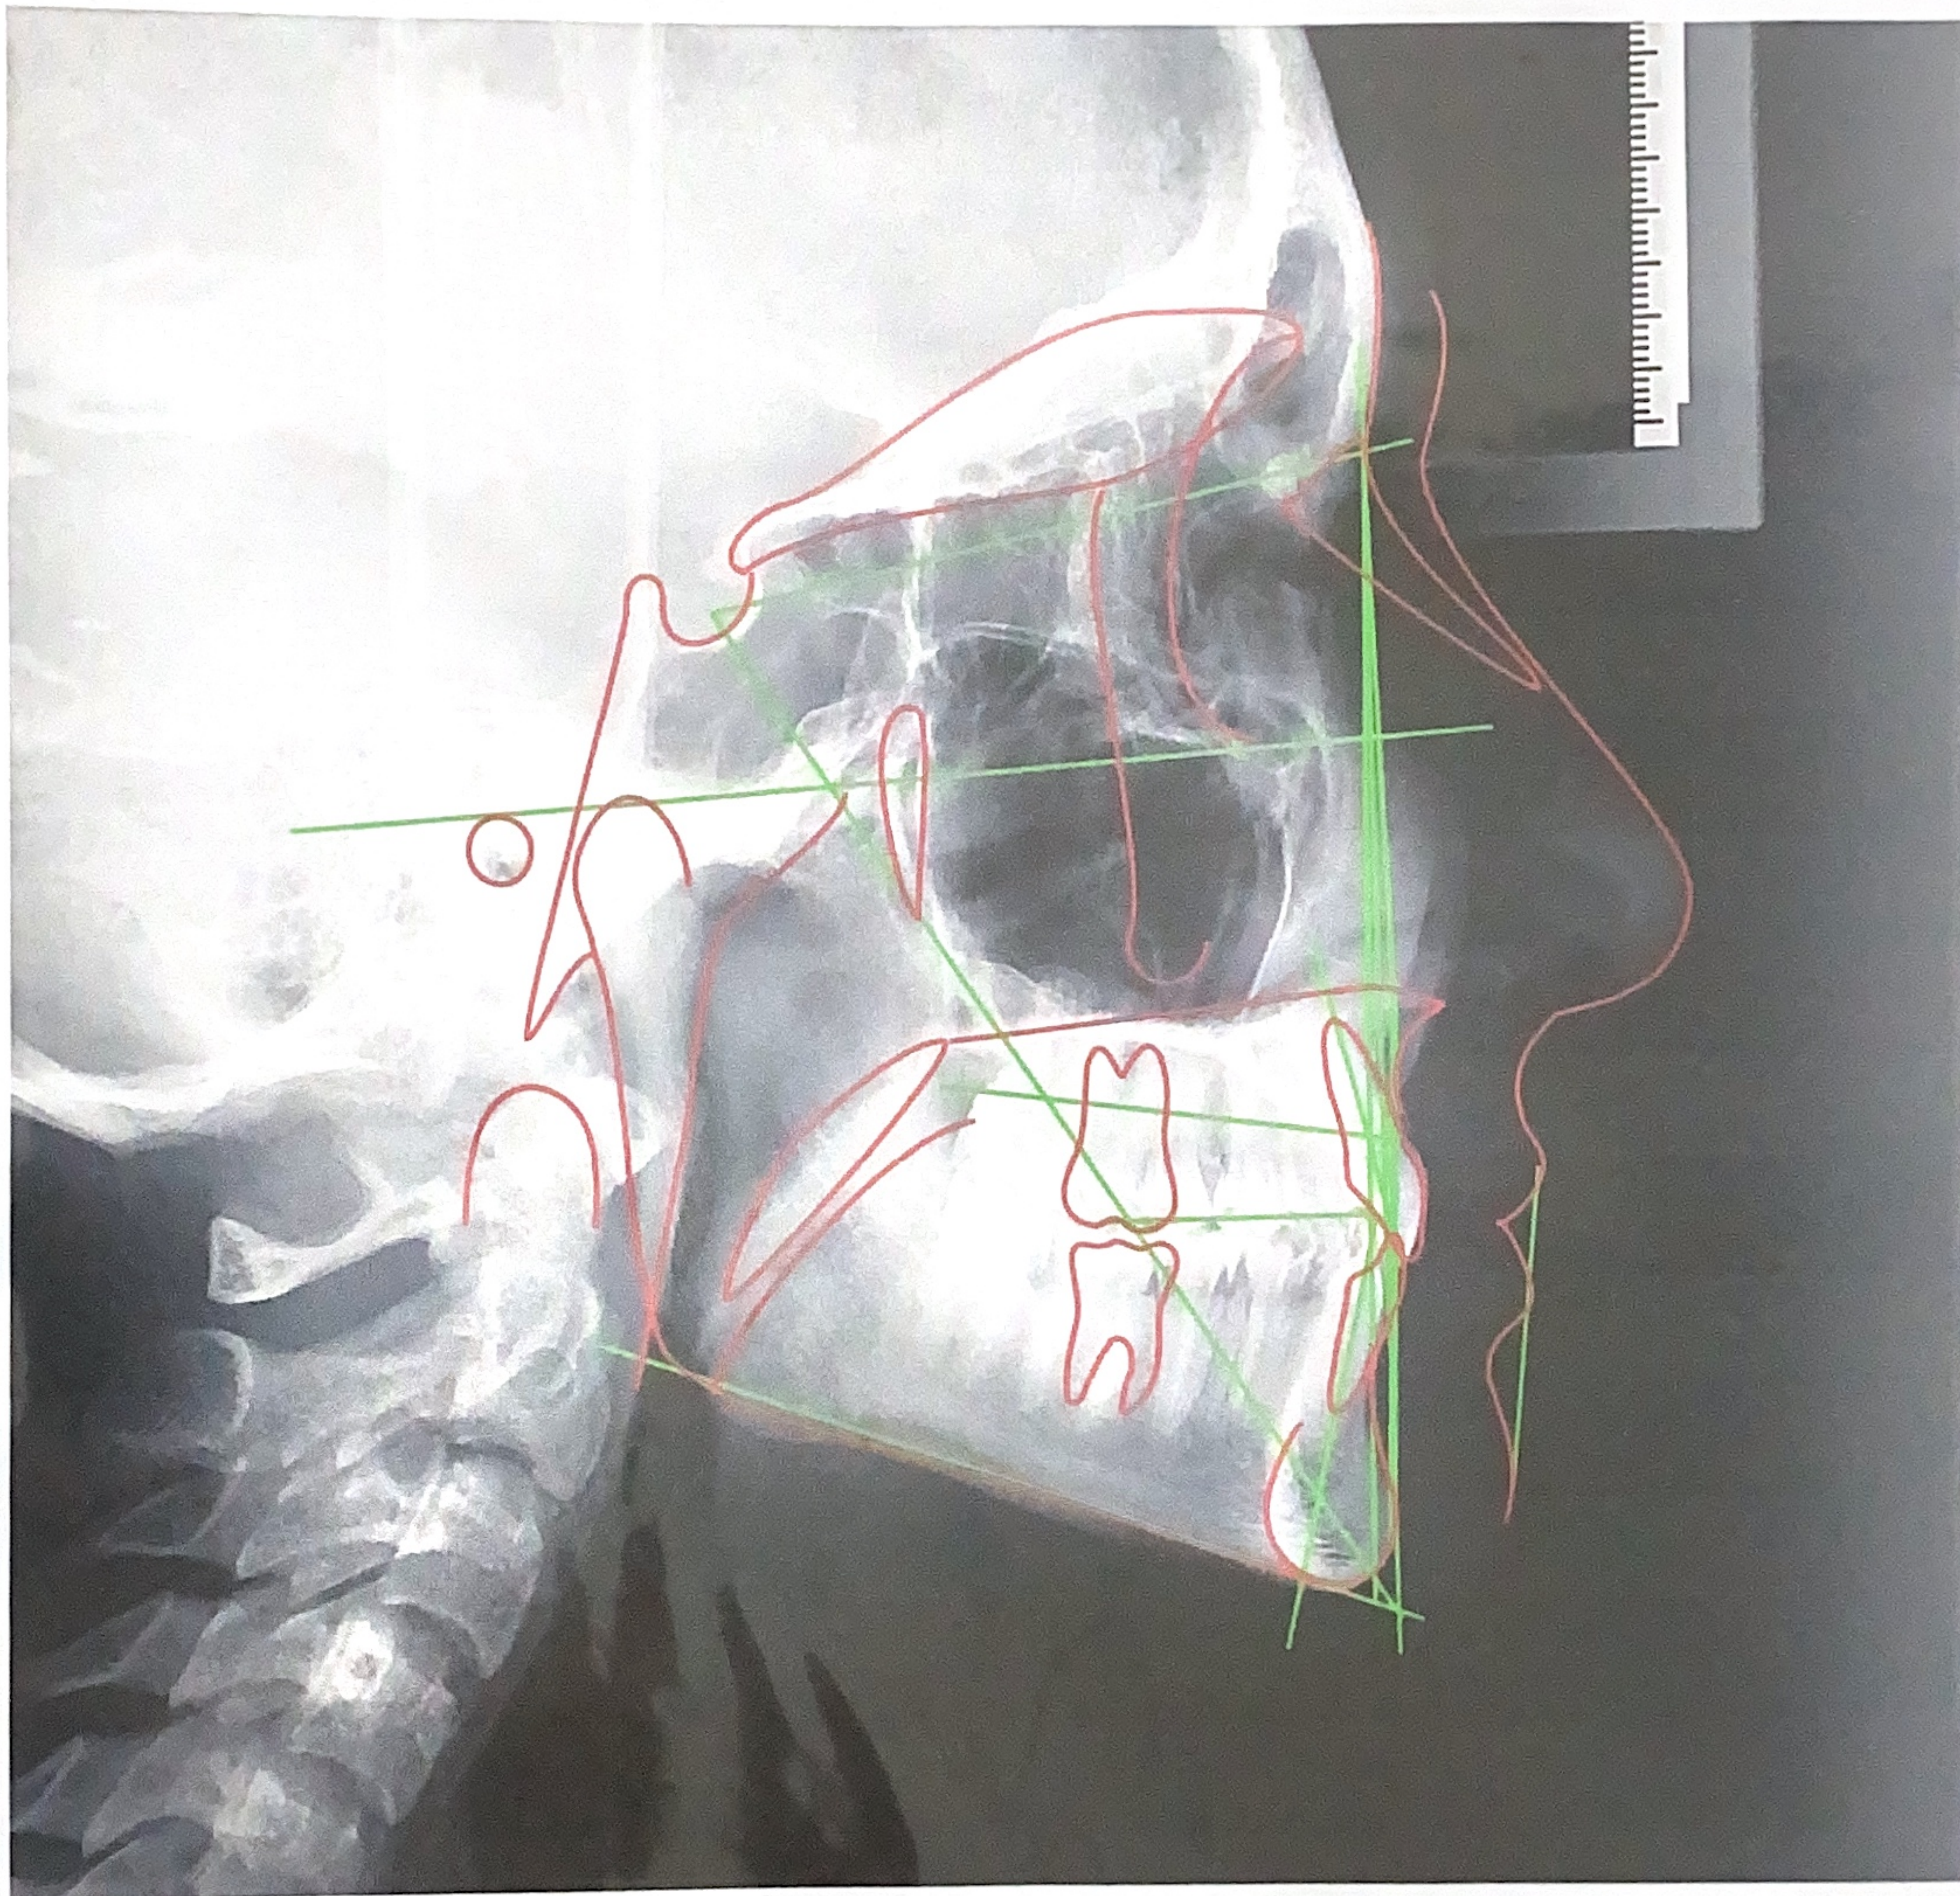

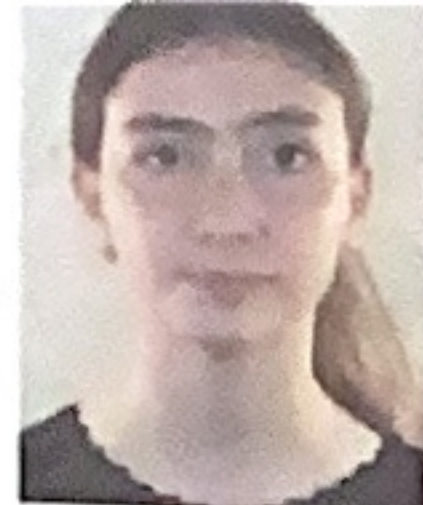

Paciente: GABRIELA SOARES DA ROCHA
Indicação: JOANA BEATRIZ GERMINIANI

Data: 08/08/2024

Idade: 13a 8m



Código Beneficiário:

Beneficiário: Gabriela

Titular:

Dentista: Joana

Dentição: Permanente

Classificação de Angle: Classe I

Relação Canina: Direita

Linha Média: Coincidente

Relação Transversal: Normal

Overjet: Normal

Inclinação Dentária: Superior/Inferior

Maxila: Protrusão

Apinhamento: Sim (X) Não ()

Reabsorção Óssea: Sim () Não (X)

Discrepância de Modelos: Superior

Dor ou Ruído Articular: Direita/Esquerda

Necessidade de Tratamento Complementar:

Queixa Principal do Paciente:

Plano de Tratamento:

Aparatologia:

Descrever Técnica:

crusada anti dentária

Exodontias:

Ancoragem Superior

Prognóstico

Tempo Previsto para


Paciente Possui Aparelho Previamente?

Declaro conhecer e concordar em realizar auditoria dos serviços

Data da Consulta Inicial

Tipo de análise: USP

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Campo I				
1	(N-Pog).(Po-Orb)	86.674 gr	88.0 ± 1.0	-
2	N-A.Pog	3.425 gr	0.0 ± 2.0	+
3	S-N.A	79.444 gr	82.0 ± 2.0	-
4	S-N.B	76.76 gr	80.0 ± 2.0	-
5	A-N.B	2.685 gr	2.0 ± 2.0	
6	S-N.D	74.97 gr	76.0	
Campo II				
7	S-N.Gn	69.395 gr	67.0	
8	S-N.Ocl	12.162 gr	14.0	
9	(S-N).(Go-Me)	32.25 gr	32.0	
10	(Go-Gn).Ocl	18.144 gr	18.0	
Campo III				
11	Ângulo Interincisivo	153.185 gr	131.0	
12	1/.NS	91.364 gr	103.0	
13	1/-Órbita	2.799 mm	5.0	
14	1/.NA	11.92 gr	22.0 ± 5.0	--
15	1/-NA	1.442 mm	4.0	
16	/1.NB	12.21 gr	25.0 ± 4.0	---
17	/1-NB	0.621 mm	4.0	
18	/1-NPog	-0.897 mm	0.0	
Campo IV				
19	H.(N-B)	5.17 gr	10.5 ± 1.5	---
20	H-Nariz	13.306 mm	10.0 ± 1.0	+++
21	Pog-NB	2.086 mm	-	
22	Eminência Mentoniana	6.184 mm	7.0 ± 1.0	
Campo V				
23	FMIA	73.308 gr	68.0	
24	FMA	23.492 gr	25.0	
25	IMPA	83.201 gr	87.0	
26	TPI	-1.952 mm	-	
Campo VI				
27	/1-Linha I	1.484 mm	0.0	
28	(Go-Me).(V-T)	77.891 gr	72.0	
29	F.(V-T)	78.617 gr	81.0	
30	A-(V-T)	1.757 mm	3.0	
31	lii-(V-T)	1.874 mm	6.0	
32	H.(V-T)	1.731 gr	5.0	
33	Discrepância Cefalométrica - Vigorito	-2.026	-	



SEM AMPLIAÇÃO (1:1) - Imagem sem ampliação promovida pelo fabricante do aparelho digital. Variações menores podem existir devido anatomia e forma de posicionam