






Paciente : NATALIA SANTOS LOPES


Data de Nascimento : 13.07.1993 (29a 8m)

Exame : 17.03.2023 Tel: (11)948925131

Dentista : Dr(a) LAURA EDUARDA MANDUCA DIAS

O.S. : 82407468

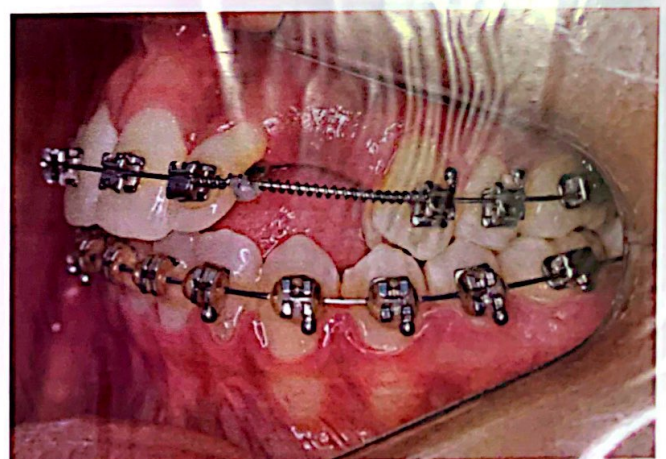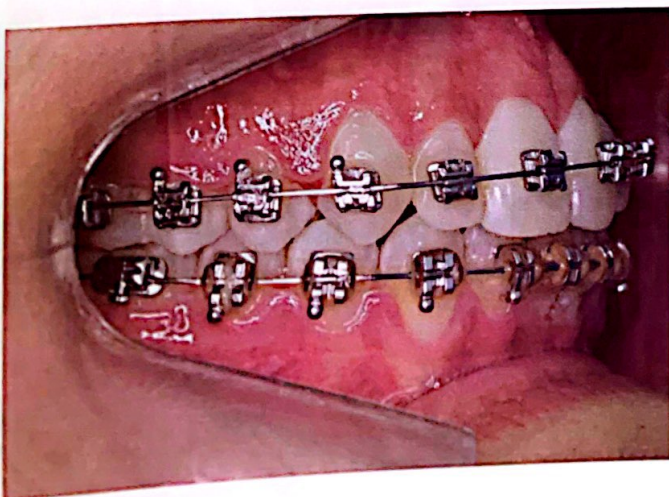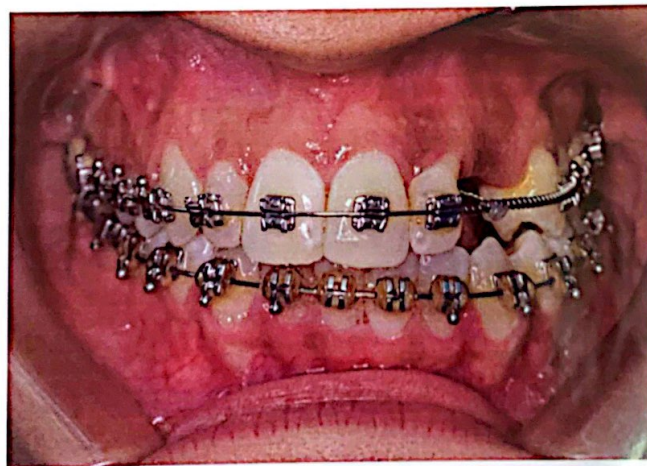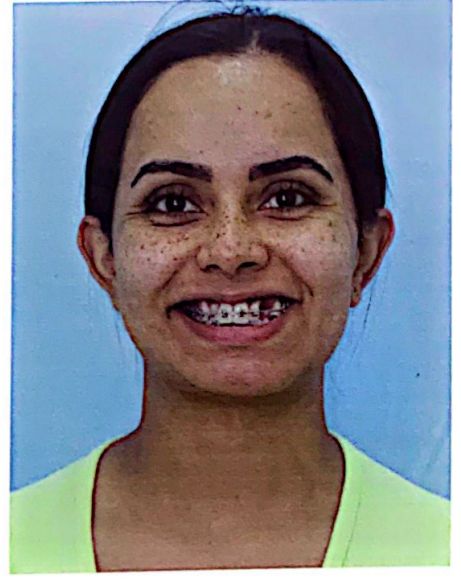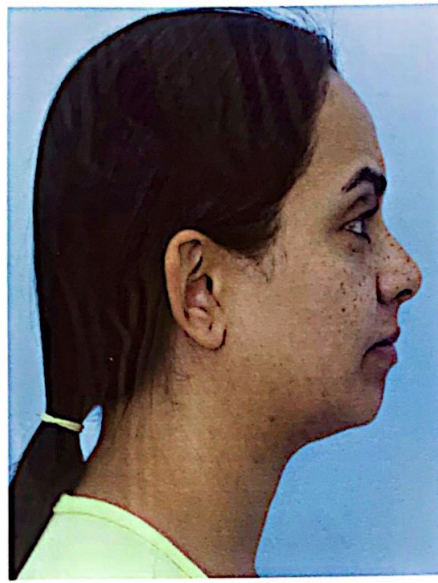




Paciente: NATALIA SANTOS LOPES
Data do Exame: 17/03/2023
Dr(a): LAURA EDUARDA MANDUCA DIAS

Cefalometria Computadorizada
Análise de McNamara

Idade: 29 anos e 8 meses
Sexo: Feminino
Ficha: 82407466

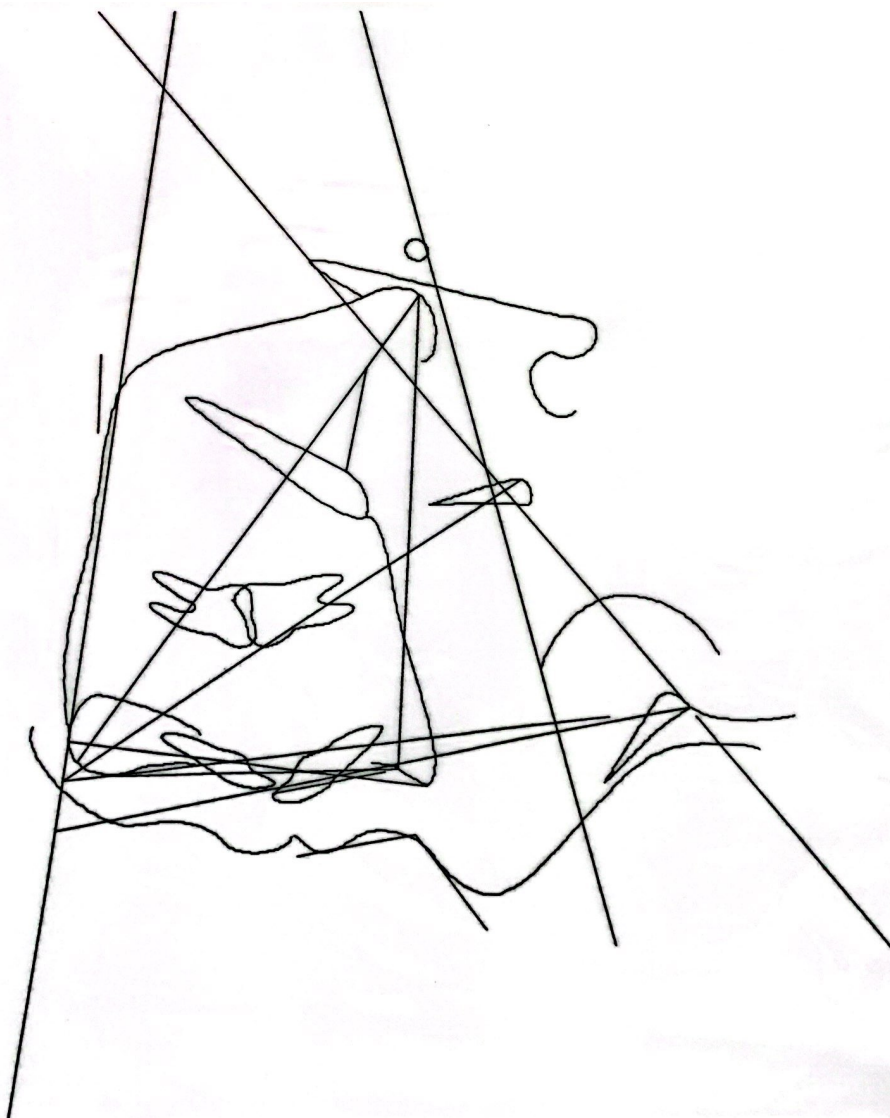


Paciente: NATALIA SANTOS LOPES
Data do Exame: 17/03/2023
Df(a): LAURA EDUARDA MANDUCA DIAS

Idade: 29 anos e 8 meses
Sexo: Feminino
Ficha: 82407468



Fatores	Valor Medido	Norma Clínica	Desvio	Diagnóstico
Seção 1: Fatores Esqueléticos				
1 Profundidade Facial (Po-Or) (N-Pog)	85.70 °	89.97 ± 3.00	--	Retrusão Mandibular
2 Convexidade Facial (N-A-Pog)	10.60 °	0.00 ± 2.00	++++ 9	Perfil Convexo
3 (S.N.A)	82.10 °	82.00 ± 2.00		Bom Posicionamento
4 (S.N.B)	76.35 °	80.00 ± 2.00	--	Retrusão Mandibular
5 (A.N.B)	5.75 °	0.00 a 4.00 °		Classe II
6 (S.N.D)	73.45 °	76.00 ± 1.00	--	Retrusão Mandibular
Seção 2: Análise do Padrão Dentário				
7 1/1	123.76 °	131.00		
8 1/1NS	103.54 °	103.00		
9 1/-Orbita	7.53 mm	5.00		
10 1/NA	21.44 °	22.00 ± 2.00		Bom Posicionamento do Incisivo Superior
11 1/NA	1.06 mm	4.00		
12 1/NB	29.05 °	25.00 ± 2.00	++	Incisivo Inferior Vestibularizado
13 1/-NB	5.57 mm	4.00		
14 1/-NP	4.58 mm	0.00		
15 6/-NA	27.00 mm			
16 6/-NB	19.34 mm			
Seção 3: Análise de Interlandl				
17 1/-linha I	-2.69 mm	0.00		
Seção 4: Direção de Crescimento				
18 (S.N.Gn)	71.82 °	67.00		Crescimento Vertical
19 (S.N.) Ocl	19.19 °	14.00		
20 (S.N.) (Go-Me)	33.51 °	32.00		
21 (Go-Gn) Ocl	12.77 °	18.00		
Seção 5: Análise de Perfil Tegumentar				
22 H.(N-B)	14.23 °	10.50 ± 1.50	++	Tende à Convexo
23 H.Nariz	4.96 mm	10.00 ± 1.00	----	Perfil Mole Convexo
24 Pog-NB	1.16 mm	0.00		
25 Eminência Mentoniana	3.92 mm	8.00		
Seção 6: Análise de Tweed				
26 FMA	24.77 °	25.00 ± 5.00		Crescimento Ex. b
27 FMA	56.04 °	65.00		
28 IMPA	98.19 °	87.00 ± 5.00	++++ 7	Incisivo Inferior Vestibularizado
Seção 7: Análise de Vigorito				
29 (Go-Me) (V-T)	79.77 °	72.00		
30 (Po-Or) (V-T)	75.45 °	81.00		
31 A-VT	1.75 mm	3.00		
32 III-VT	5.51 mm	6.00		
33 H.(V-T)	4.80 °	5.00		
34 DC (Vigortio)	0.59 mm	0.00		
Seção 8				
35 Tpi	-1.29 mm	1.00 ± 2.00	-	

Paciente : NATALIA SANTOS LOPES
Nasc : 13.07.1993 (29a 8m)
Exame : 17.03.2023 Tel: (11)948925131
Dentista : Dr(a) LAURA EDUARDA MANDUCA DIAS
O.S. : 82407468

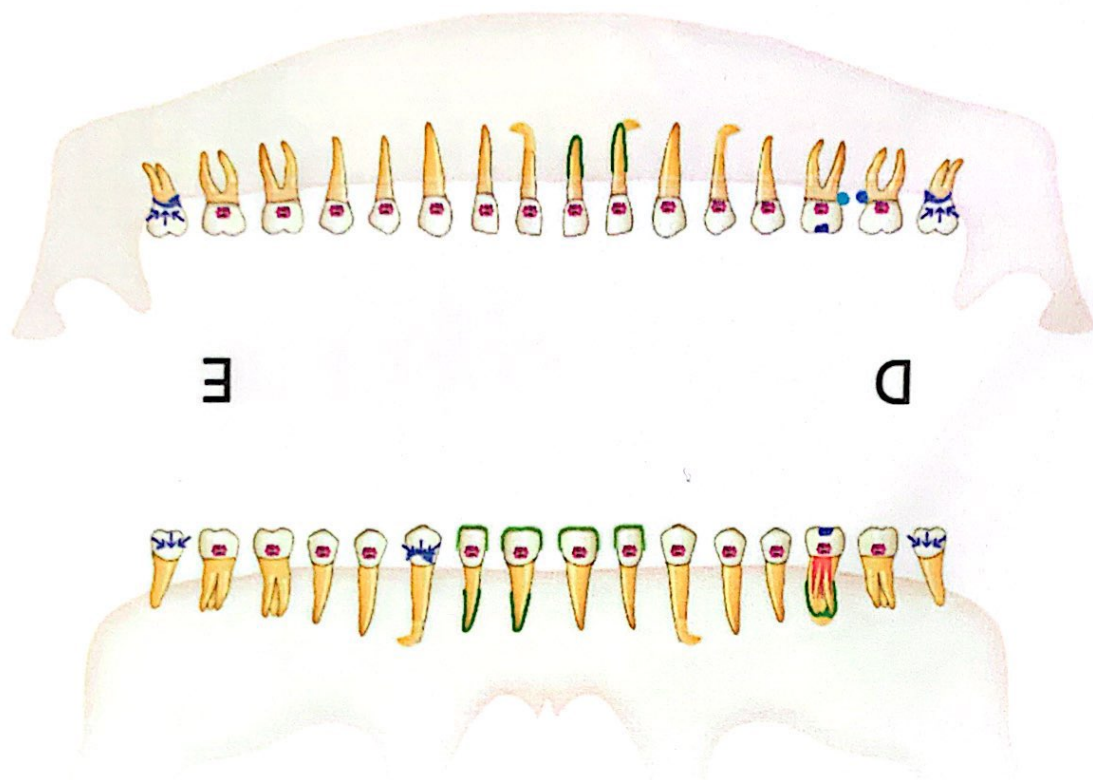

Laudo Radiográfico

Aumento do Espaço Pericementário: 16, 21, 22, 41, 42

Sarah Santos
Dra. Sarah Santos S. do Vale
Radiologista
CRM-SP 122.146






Paciente : NATALIA SANTOS LOPES
Nascimento : 13.07.1993 (29a 8m)
Data : 17.03.2023 Tel: (11)948925131
Dentista : Dr(a) LAURA EDUARDA MANDUCA DIAS
O.S. : 82407468

www.isoradiologia.com.br


CRANEX D

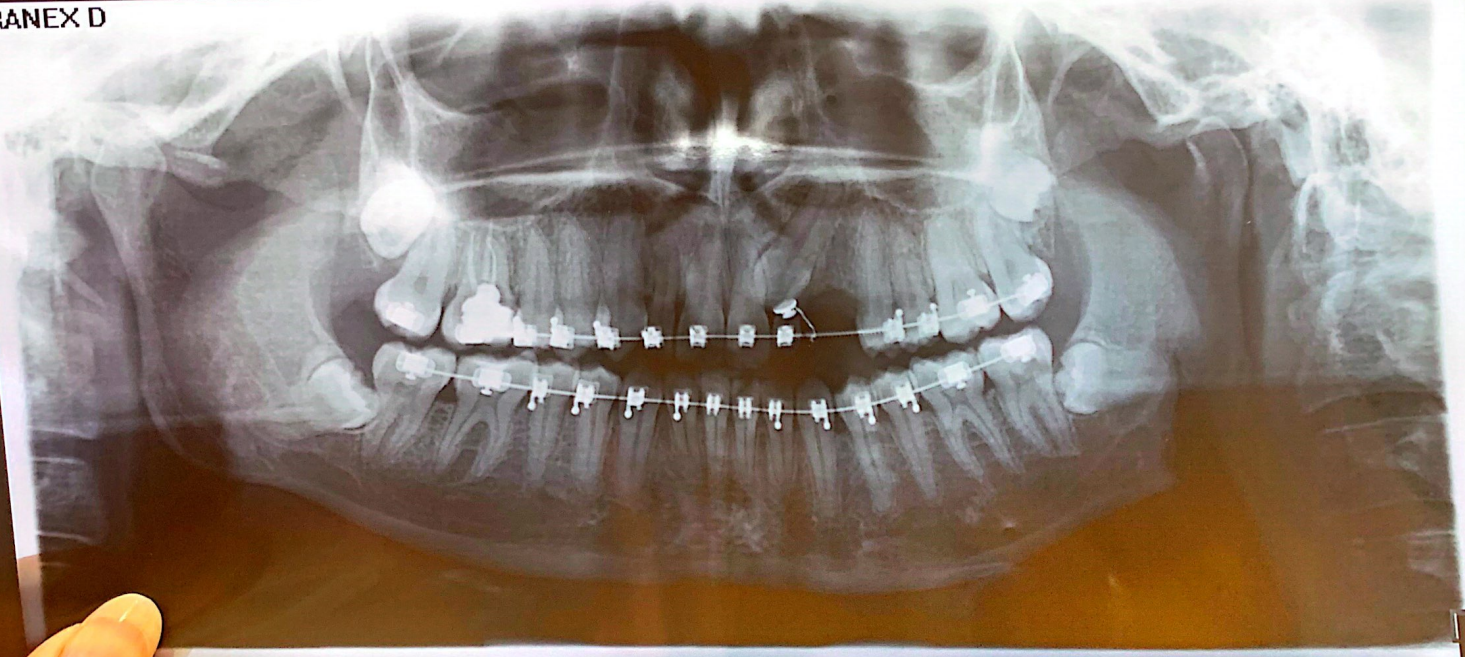

Paciente: NATÁLIA SANTOS LOPES
Data do Exame: 17/03/2023
Dr(a): LAURA EDUARDA MANDUCA DIAS

Análise de USP

Idade: 29 anos e 8 meses
Sexo: Feminino
Ficha: 82407468

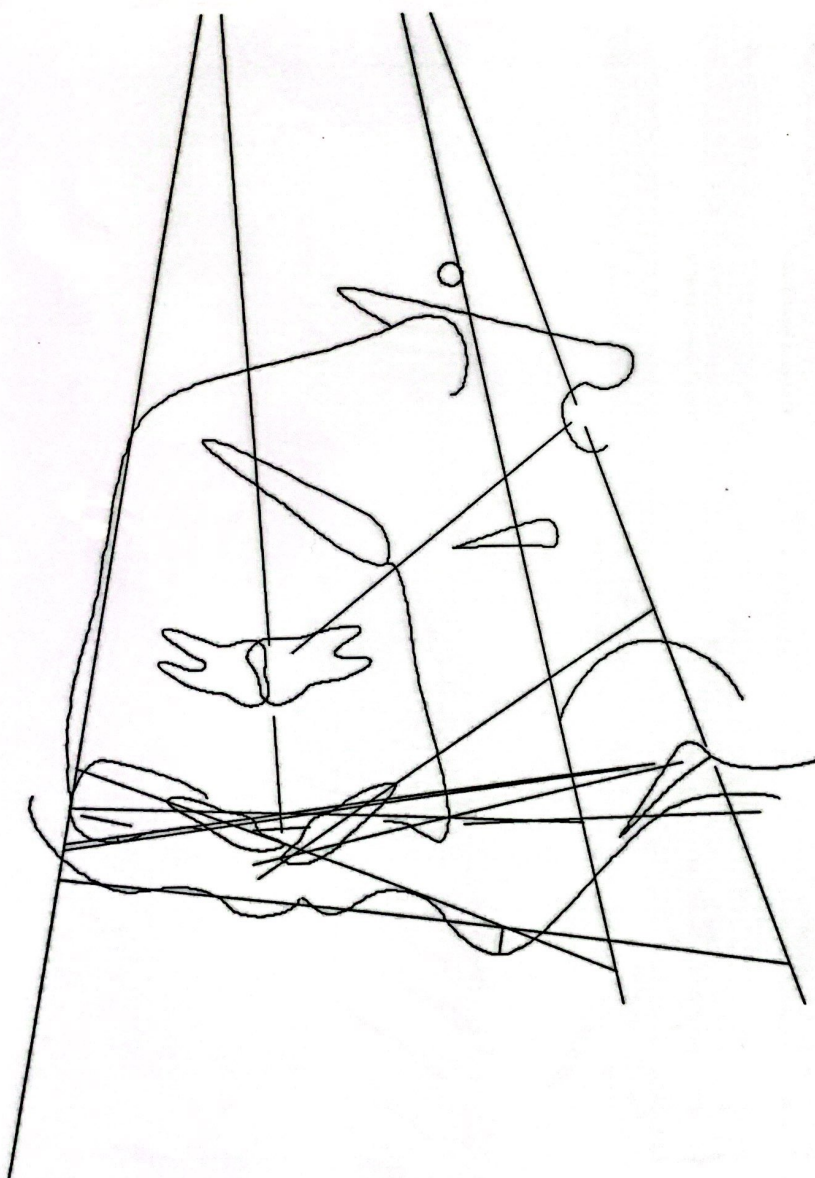

Paciente: NATÁLIA SANTOS LOPES
Data do Exame: 17/03/2023
Dr(a): LAURA EDUARDA MANDUCA DIAS

Idade: 29 anos e 8 meses
Sexo: Feminino
Ficha: 82407468



Fatores	Valor Medido	Norma Clínica	Desvio	Diagnóstico
Seção I: Maxila à Base Craniana				
1 Ângulo Nasolabial	112,50 °	102,00 ± 8,00 °	++	Ângulo Nasolabial Aberto
2 Inclinação do Lábio Superior	0,68 °	13,70 ± 8,20 °	----	
3 A - N Perpendicular	0,81 mm	-1,00 a 3,00 mm		Maxila Bem Posicionada
Seção II: Maxila à Mandíbula				
4 Comprimento Maxilar (Co-A)	88,62 mm	94,00 mm		
5 Comprimento Mandibular (Co-Gn)	110,76 mm	111,00 a 114,		
6 Diferencial Maxilomandibular	22,14 mm	27,00 a 30,00 mm		
7 AF-AI (ENA-Me)	65,47 mm	61,00 a 63,00 mm		
8 Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or) (Go-Me)	24,77 °	23,00 ± 4,00 °		
9 Ângulo do Eixo Facial (Pr-Gn) (Ba-N)	-4,93 °	0,00 ± 3,50 °	-	Tendência de Crescimento Vertical
Seção III: Mandíbula à Base Craniana				
10 Pog - N Perpendicular	-7,99 mm	-4,00 a 0,00 mm	---	Retrusão Mandibular
Seção IV: Dentição				
11 Incisivo Superior ao A-Perp (SI/A-Perp)	2,71 mm	4,00 a 6,00 mm	-	Protrusão do Incisivo Superior
12 Incisivo Inferior ao A-Pog (II/A-Pog)	1,83 mm	1,00 a 3,00 mm		Bom Posicionamento
Seção V: Vias Aéreas				
13 Faringe Superior	19,78 mm	15,00 a 20,00 mm		
14 Faringe Inferior	14,19 mm	11,00 a 14,00 mm		